

26 september 2016

Akoestische beoordeling

Plaza West te Haarlem

Gebouw 5: Appartementencomplex met
commerciële voorzieningen en parkeergarage

www.deerns.nl



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de DNR 2011, en naar de betreffende ter zake tussen partijen gesloten overeenkomst.

Akoestische beoordeling

Plaza West te Haarlem

Gebouw 5: Appartementencomplex met
commerciële voorzieningen en parkeergarage

M. van Lohuizen
Senior adviseur

I. M. Dijkstra-Nugteren
Technicus

W. Grefelman
Junior technicus

Contact

M. (Art) van Lohuizen
Senior adviseur
art.van.lohuizen@deerns.com
+31 88 374 0322

Deerns Nederland B.V.

Zwolle, 26 september 2016

Projectnr 160.02755.00.0002
Plaza West Haarlem gebouw 5 - rapportage akoestiek- 20160926 - v4.0


Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Uitgangspunten	6
1.1.1	Toetsingskader	6
1.1.2	Gebruiksfuncties	6
1.1.3	Gehanteerde documenten	7
2	Beperking van galm	8
2.1	Beoordelingscriteria galm	8
2.2	Berekeningen	8
2.2.1	Uitgangspunten	8
2.2.2	Berekeningsresultaten	8
2.2.3	Advies	8
3	Interne geluidwering	10
3.1	Beoordelingscriteria interne geluidwering	10
3.2	Beoordeling interne geluidwering	10
3.3	Woningscheidende vloeren	10
3.3.1	Aanbevolen	10
3.3.2	Beoordeling ontwerp	11
3.4	Woningscheidende wanden	11
3.4.1	Aanbevolen	11
3.4.2	Beoordeling ontwerp	11
3.5	Scheidingswanden met gemeenschappelijke verkeersruimten	11
3.5.1	Gelijkwaardige bepalingsmethode	11
3.5.2	Berekeningsresultaten	12
3.5.3	Aanvullend advies toegangsdeuren appartementen	13
3.6	Niet-dragende binnenwanden/schachtwanden	13
3.6.1	Aanbevolen	13
3.6.2	Beoordeling ontwerp	13
3.7	Binnenspouwbladen gevels woonfunctie	13
3.7.1	Aanbevolen	13
3.7.2	Beoordeling ontwerp	13
4	Installatiegeluid	14
4.1	Beoordelingscriteria installatiegeluid	14
4.2	Uitgangspunten	14
4.3	Beoordeling ontwerp	14
4.3.1	Sanitaire toestellen	14
4.3.2	Schachten	15
4.3.3	Leidingwaterinstallaties	15
4.3.4	Drukverhogingsinstallaties	15
4.3.5	Ventilatiesysteem	15
4.3.6	Liftinstallaties	16
4.3.7	Parkeergaragedeur	16
5	Geluidwering van de gevel	18
5.1	Beoordelingscriteria geluidwering gevels	18

5.2	Uitgangspunten	18
5.2.1	Situatie	18
5.2.2	Geluidbelasting	19
5.2.3	Bouwkundige uitgangspunten	20
5.3	Rekenmethode	22
5.4	Rekenresultaten	22
6	Conclusie	24

1 Inleiding

In opdracht van Plaza West Haarlem B.V. is een akoestische beoordeling uitgevoerd voor het ontwerp van het project Plaza West te Haarlem. Dit project, dat gefaseerd gerealiseerd wordt, betreft meerdere appartementencomplexen waarvan een aantal op de onderste bouwlagen voorzien zijn van commerciële ruimten. Parkeervoorzieningen worden deels op maaiveld tussen de gebouwen gerealiseerd en ten dele ondergronds onder de appartementencomplexen. Dit rapport betreft de bouwfysische rapportage voor gebouw 5. Dit gebouw bestaat uit een plint met winkelfunctie met daarboven 4 bouwlagen met appartementen. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage waarin ook de bergingen van de appartementen zijn gesitueerd.

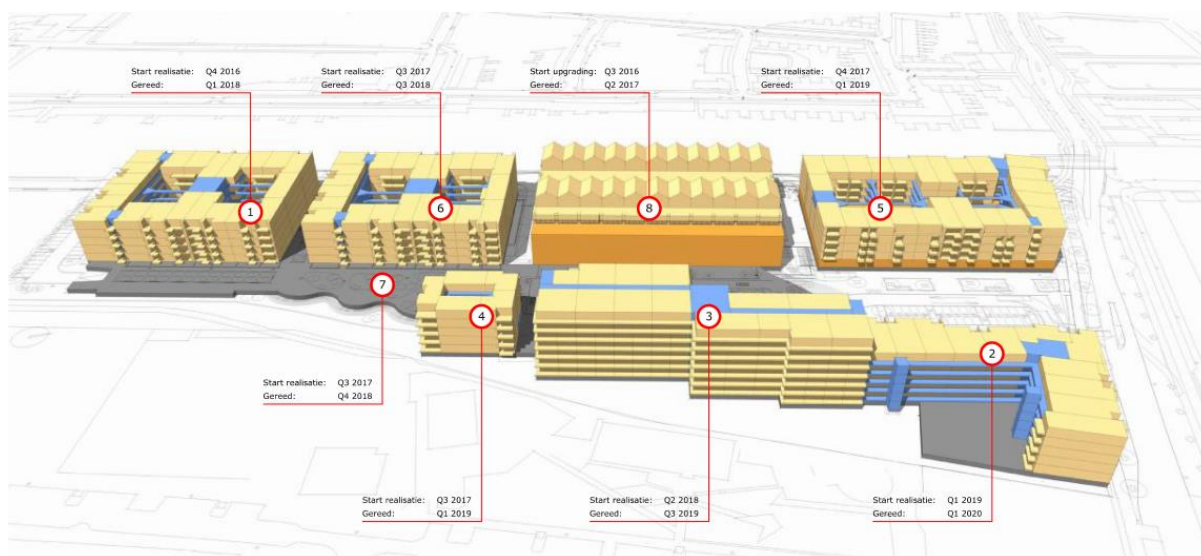

Figuur 1.1: 3D weergave van het plan 'Plaza West' met nummering en positionering van de verschillende gebouwen

In de voorliggende rapportage wordt in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag een Bouwbesluittoetsing uitgevoerd voor de volgende akoestische aspecten:

- Beperking van galm;
- Interne geluidwering;
- Installatiegeluid;
- Geluidwering van de gevel.

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten van deze beoordeling samengevat.

1.1 Uitgangspunten

1.1.1 Toetsingskader

Als toetsingskader zijn de prestatievoorschriften van het Bouwbesluit 2012 (versie 23 november 2015) gehanteerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de installatie-eisen uit de GIW/ISSO publicatie 'installatie-eisen nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen 2007'.

1.1.2 Gebruiksfuncties

Het gebouw is volgens het Bouwbesluit 2012 in verschillende gebruiksfuncties op te delen. De aangehouden gebruiksfuncties voor de berekeningen in dit rapport zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1.1: Toegepaste gebruiksfuncties

Benaming	Gebruiksfunctie
Woningen	Woonfunctie
Fietsenstalling	Overige gebruiksfunctie
Parkeergarage	Overige gebruiksfunctie
Bergingen	Overige gebruiksfunctie
Commerciele ruimten	Winkelfunctie

1.1.3 Gehanteerde documenten

Voor de akoestische beoordeling van het project is gebruikt van de volgende documenten:

- Digitale ontwerptekening van EVE architecten met werknummer DO2635-5-001 t/m DO2635-5-202 d.d. 23-09-2016.

2 Beperking van galm

2.1 Beoordelingscriteria galm

Vanuit het Bouwbesluit Afdeling 3.3 worden eisen gesteld aan de beperking van galm in besloten gemeenschappelijke verkeersruimten in woongebouwen. Het betreft gesloten gemeenschappelijke verkeersruimten in woongebouwen die grenzen aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie. Deze verkeersruimtes hebben een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m^2 , die niet kleiner is dan $1/8$ van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m^3 , in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Deze eis houdt in dat een voorgeschreven oppervlakte geluidabsorberend materiaal aanwezig dient te zijn, zodat een nagalmtijd van 1,3 seconden gerealiseerd wordt.

De gemeenschappelijke besloten verkeersruimten van gebouw 5 betreffen de trappenhuizen die gelegen zijn tussen stramien 1-2/D-F en tussen stramien 10-12/A-B en de 2 entreehallen op de begane grond.

2.2 Berekeningen

2.2.1 Uitgangspunten

Voor de berekeningen is uitgegaan van de volgende afwerkingen (of gelijkwaardig):

- Wanden: pleisterwerk op steenachtige constructie
- Vloeren: harde vloerafwerking (tegels, linoleum) op betonnen vloerconstructie
- Trappen: (gepleisterd) beton
- Plafond: absorberend (minimale geluidsabsorptie volgen uit berekeningen)
- Ramen: dubbel glas

2.2.2 Berekeningsresultaten

In Tabel 2.1 worden voor de besloten verkeersruimten de minimaal benodigde geluidsabsorptiecoëfficiënten weergegeven indien de volledige oppervlakte aan plafonds en de onderzijde van bordessen worden voorzien van geluidabsorberende bekleding.

Tabel 2.1: Minimaal benodigde geluidsabsorptie van geluidabsorberende bekleding

Ruimte	Oppervlakte [m ²]	Absorptiecoëfficiënten per octaafband met middenfrequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Trappenhuis tussen stramien 1-2/D-F	123,3	0,58	0,55	0,56	0,53
Trappenhuis tussen stramien 10-12/A-B	113,8	0,40	0,39	0,40	0,36
Trappenhuis tussen stramien 10-11	56,0	0,42	0,37	0,37	0,31
Entreehal tussen stramien 1-2/C-D	39,3	0,39	0,38	0,39	0,36
Entreehal tussen stramien 12-13/H-I	34,4	0,36	0,37	0,38	0,35

2.2.3 Advies

Op basis van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat er gemakkelijk aan de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot de beperking door de bordessen en plafonds van de trappenhuizen en entreehallen in het geheel te voorzien van absorberende plafondplaten met de in Tabel 2.2 genoemde absorptiewaarden. Heradesign Fine met een totale dikte van 45 mm en een α_w van 0,75 zou voor voldoende geluidabsorptie zorgen.

Tabel 2.2: Absorptiecoëfficiënten plafond

Ruimte	Plafondtype	Absorptiecoëfficiënten per octaafband met middenfrequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Trappenhuizen tussen stramien 1-2 / D-F	Heradesign Fine 15/30 DP-4, $\alpha_w=0,75$	0,65	1,0	0,75	0,65

Het vermelde plafondtype is slechts een voorbeeld waarmee de vereiste absorptie conform Bouwbesluit kan worden behaald. Uiteraard kan ook voor andere plafondtypes worden gekozen. In dat geval dient met behulp van productspecificaties te worden aangetoond dat de geluidabsorberende eigenschappen gelijkwaardig zijn aan (of beter zijn dan) de waarden in Tabel 2.1.

Om overlast van dichtslaaende deuren in de gemeenschappelijke verkeersruimten te voorkomen wordt geadviseerd om in de sponning van deuren rubberen dopjes aan te brengen. Beperking van geluidsoverlast door slaande deuren kan ook worden gereduceerd door deurdrangers toe te passen.

3 Interne geluidwering

3.1 Beoordelingscriteria interne geluidwering

Uit oogpunt van gezondheid stelt het Bouwbesluit in Afdeling 3.4 eisen ten aanzien van het luchtgeluidniveauverschil ($D_{nT;A;k}$) en gewogen contactgeluidniveau ($L_{nT;A}$) tussen gebruiksfuncties naar een woonfunctie en tussen woonfuncties onderling. In Tabel 3.1 worden de eisen samengevat.

Tabel 3.1: Eisen interne geluidwering conform Bouwbesluit [vanaf 24-11-2015]

Eis Bouwbesluit 2012	$D_{nT;A;k}$ [dB]	$L_{nT;A}$ [dB]
Tussen verblijfsgebieden van verschillende woningen	> 52 dB	< 54 dB
Tussen badkamers (niet VG) van verschillende woningen	> 47 dB	< 59 dB
Tussen gemeenschappelijke verkeersruimte en verblijfsgebied woonfunctie	> 52 dB	< 59 dB
Tussen de gemeenschappelijke parkeergarage en verblijfsgebied woonfunctie	> 52 dB	< 59 dB
Tussen winkelfunctie en verblijfsgebied van een woning	> 52 dB	< 59 dB
Tussen winkelfunctie en badkamers (niet VG) van een woning	> 47 dB	< 64 dB

Tussen een nevenfunctie van een woonfunctie zoals een garage of een berging en de bijbehorende woonfunctie geldt geen eis voor $D_{nT;A;k}$ en $L_{nT;A}$. Echter, aangezien sprake is van een gemeenschappelijke parkeergarage en bergingen die ook grenzen aan andere woonfuncties, dient in dit project wel voldaan te worden aan de geluidsisolatie-eis zoals opgenomen in bovenstaande tabel.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de geluidsisolatie tussen verblijfsruimten binnen dezelfde woonfunctie:

- Luchtgeluidisolatie: $D_{n,T,A,k} > 32$ dB
- Contactgeluid: $L_{nT,A} < 79$ dB.

Deze eisen gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening. Deze eisen gelden ook tussen de slaap- en woonkamers binnen de onzelfstandige eenheden.

3.2 Beoordeling interne geluidwering

In de volgende paragrafen worden de verschillende interne scheidingsconstructies beoordeeld op basis van geluidwering. In Bijlage 2 zijn deze scheidingsconstructies en de gekozen oplossing ook weergegeven op de plattegrondtekeningen.

3.3 Woningscheidende vloeren

3.3.1 Aanbevolen

Om de contactgeluidisolatie-eis van $L_{nT;A} < 54$ dB te realiseren is het noodzakelijk om de woningscheidende vloer als volgt uit te voeren:

- Massieve constructievloer met een massa van minimaal 800 kg/m², of
- Massieve constructievloer met massa van minimaal 500 kg/m² voorzien van verend opgelegde dekvloer met $\Delta L_{n;T;A} \geq 10$ dB. Deze waarde kan worden gehaald met een droge zwevende dekvloer bestaande uit 15 mm minerale wol en 2 x 10 mm gipsvezelplaat, of
- Massieve constructievloer met massa van minimaal 400 kg/m² voorzien van verend opgelegde dekvloer met $\Delta L_{n;T;A} \geq 13$ dB. Deze waarde kan worden gehaald met een natte zwevende dekvloer bestaande uit 30 mm minerale wol en 50 mm zandcement of anhydriet.

3.3.2 Beoordeling ontwerp

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloeren met een dikte van 320 mm. Dit betekent dat de massa van de constructievloer tussen de 500-800 kg/m² is en daarom voorzien dient te worden van een verend opgelegde dekvloer met $\Delta L_{n,T;A} \geq 10$ dB. De verend opgelegde dekvloer wordt uitgevoerd met 30 mm EPS-T en 50 mm anhydriet dekvloer. Hiermee wordt de vereiste $\Delta L_{n,T;A}$ van tenminste 10 dB gehaald, indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

- Woningscheidende wanden dienen geplaatst te worden voordat de zwevende dekvloeren worden aangebracht;
- De zwevende dekvloeren dienen los gehouden te worden van de scheidingswanden met behulp van een kantstrook van minerale wol. Deze dient een dikte van minimaal 5 mm te hebben en een dynamische stijfheid van maximaal 100 MN/m³;
- De verende laag dient een dynamische stijfheid te hebben van 8 tot 20 MN/m³. Een Zwevende Vloerplaat 501 van Rockwool, Sonefloor van Isover of Solidek-TK van Unidek voldoen hieraan.

Het heeft de voorkeur om ook de lichte scheidingswanden op de basisvloer te plaatsen voordat de zwevende dekvloeren worden aangebracht.

Aansluitende lichte scheidingswanden (< 350 kg/m²) dienen flexibel aan te sluiten op de onderzijde van de woningscheidende vloeren. Dragende scheidingswanden en gangwanden met een massa groter dan 350 kg/m² kunnen star verbonden worden met de woningscheidende vloeren.

3.4 Woningscheidende wanden

3.4.1 Aanbevolen

Om de contactgeluidisolatie-eis van $L_{n,T;A} < 54$ dB en luchtgeluidisolatie van $D_{nT,A,k} > 52$ dB te realiseren is het noodzakelijk om de woningscheidende wanden als volgt uit te voeren:

Als dragende wand

- Massieve wandconstructie, met een minimale massa van 525 kg/m², of
- Gedilateerde wandconstructie, bestaande uit twee massieve spouwbladen, met per spouwblad een massa van 350 kg/m², of

Als niet dragende wand

- Samengestelde scheidingswand, bestaande uit een massieve wand met massa van 250 kg/m² in combinatie met een lichte voorzetwand met $\Delta D_{nT,A,k}$ van ten minste 17 dB.

3.4.2 Beoordeling ontwerp

Woningscheidende wanden worden uitgevoerd als een massieve wandconstructie van kalkzandsteen met een dikte van 300 mm. Dit betekent dat de wanden een massa hebben > 525 kg/m². Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eis. De wanden dienen op de constructievloer te worden geplaatst, voordat de zwevende dekvloeren worden gelegd.

3.5 Scheidingswanden met gemeenschappelijke verkeersruimten

Met betrekking tot de scheiding tussen de verblijfsgebieden van de wooneenheden en de gemeenschappelijke verkeersruimte wordt een contactgeluidisolatie-eis van $L_{n,T;A} < 59$ dB en luchtgeluidisolatie van $D_{nT,A,k} > 52$ dB gesteld.

3.5.1 Gelijkwaardige bepalingsmethode

Het Bouwbesluit stelt alleen eisen aan de geluidisolatie van de scheiding tussen de verblijfsruimte van een woonfunctie en een gemeenschappelijke verkeersruimte.

Er wordt vanuit het Bouwbesluit dus geen eis gesteld aan de geluidisolatie van woningtoegangsdeuren (als scheiding tussen een verkeersruimte binnen de woning en de gemeenschappelijke verkeersruimte voor de woning).

Omdat daarnaast de vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimten te verwachten hinder, afhankelijk is van het aantal op deze gemeenschappelijke verkeersruimte te ontsluiten woningen, wordt voorgesteld de door NOVEM en Stichting Bouw Kwaliteit uitgegeven publicatie 'Regelgeving en toepassingsvoorbeelden voor afgesloten gemeenschappelijke verkeersruimten' toe te passen voor de resterende scheidingen tussen verblijfsruimten van een woonfunctie en gemeenschappelijke verkeersruimten.

De gelijkwaardigheid is gebaseerd op het voorkomen van geluidhinder ten gevolge van geluiden afkomstig van de gemeenschappelijke verkeersruimte. Hierbij wordt uitgegaan van een geluidwering van de scheidingsconstructie die gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting (het geluidniveau in de gemeenschappelijke verkeersruimte) en 35 dB(A) in de verblijfsgebieden. De methodiek is gebaseerd op de geluidwering van de gevel.

Het geprognosticeerde geluidniveau in de gemeenschappelijke verkeersruimte wordt conform de publicatie van Novem/ SBK bepaald door:

- nagalmtijd in de verkeersruimte [T_g in seconden];
- het volume van de verkeersruimte [V_g in m³];
- het aantal te ontsluiten woningen [n].

Het geluidniveau in de gemeenschappelijke verkeersruimte (L_{pg}) wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{pg} = 80 - \Delta L_p \quad [\text{dB(A)}]$$

waarbij

$$\Delta L_p = -10 + 10 \cdot \log \left(\frac{V_g \cdot 5}{T_g \cdot n} \right) \quad [\text{dB(A)}]$$

De geluidwering van de scheidingsconstructie tussen de gemeenschappelijke verkeersruimte en het verblijfsgebied van de woning moet voldoen aan het verschil tussen het geluidniveau in de verkeersruimte en 35 dB(A).

Een aantal appartementen hebben verblijfsruimten die grenzen aan een gemeenschappelijke verkeersruimte: het trappenhuis tussen stramien 1-2/D-F, het trappenhuis tussen 10-11/F-G en het trappenhuis tussen stramien 10-12/A-B. Voor de appartementen grenzend aan deze verkeersruimten is de minimale geluidisolatie van de scheidingswand bepaald op basis van bovenstaande weergegeven gelijkwaardigheidsbepaling.

Uitgangspunten

Voor de nagalmtijd van de verkeersruimtes is de vereiste waarde van 1,3 seconden aangehouden.

3.5.2 Berekeningsresultaten

Op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling is het geluidniveau in de verschillende verkeersruimten bepaald en daarmee de minimaal benodigde geluidwering. Deze zijn weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.2

Situatie	Berekend geluidniveau	Minimaal benodigde geluidwering
Scheidingswanden grenzend aan trappenhuis tussen stramien 1-2/D-F	75 dB(A)	40 dB(A)
Scheidingswanden grenzend aan trappenhuis tussen stramien 10-11/F-G	78 dB(A)	43 dB(A)
Scheidingswanden grenzend aan trappenhuis tussen stramien 10-12/A-B	73 dB(A)	38 dB(A)

Kalkzandsteen met een dikte van 214 mm beschikt over een massa van circa 375 kg/m². Hiermee wordt voldaan aan de minimaal benodigde geluidwering.

3.5.3 Aanvullend advies toegangsdeuren appartementen

Voor de toegangsdeuren van de woningen gelden de volgende richtlijnen:

- Massa deurblad ten minste 25 kg/m²;
- Voorzien van enkele kierdichting met een inverting van tenminste 4 mm;
- Aan de onderzijde voorzien van kierdichting;
- Toegangsdeuren voorzien van knevelende driepuntssluiting.

3.6 Niet-dragende binnenwanden/schachtwanden

3.6.1 Aanbevolen

Geadviseerd wordt om niet-dragende binnenwanden tussen verblijfsruimten als volgt uit te voeren:

- Metalstud-wanden: 12,5 mm gipskartonplaat; Metalstudprofiel 45 mm gevuld met minerale wol; 12,5 mm gipskartonplaat
- Kalkzandsteen 70 mm
- Gipsblokken 100 mm

Deze lichte wandconstructies dienen ter plaatse van de aansluiting met aangrenzende dragende wanden en bovenliggende vloeren akoestisch ontkoppeld te worden. Schachtwanden grenzend aan verblijfsruimten dienen een massa te bezitten van ten minste 200kg/m².

Voor de opstelruimte van de WTW wordt geadviseerd de wanden uit te voeren in tenminste 70 mm kalkzandsteen.

3.6.2 Beoordeling ontwerp

Een advies voor de materialisatie en dikte van binnenwanden is gegeven in de bijlage.

3.7 Binnenspouwbladen gevels woonfunctie

3.7.1 Aanbevolen

Dragende binnenspouwbladen dienen, om flankerende geluidsoverdracht naar aangrenzende woningen te voorkomen, een massa van ten minste 350 kg/m² te bezitten. Voor kleinere wandoppervlaktes (penanten met breedte van maximaal 600mm) mag deze massa worden gereduceerd tot 250 kg/m².

Voor niet dragende binnenspouwbladen geldt dat de massa ten minste 250kg/m² dient te zijn en dat deze wanden met een flexibele aansluiting akoestisch ontkoppeld moeten worden van aangrenzende wanden en bovenliggende vloerconstructie.

3.7.2 Beoordeling ontwerp

De gevel bestaat uit een 214 mm kalkzandsteen binnenblad, 102 mm isolatie, 39 mm spouw en 100 mm metselwerk. 214mm kalkzandsteen heeft een massa van 350-375 kg/m². Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eis.

4 Installatiegeluid

4.1 Beoordelingscriteria installatiegeluid

Conform Afdeling 3.2 van het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld ten aanzien van het maximaal toelaatbare achtergrondgeluidniveau in ruimten ten gevolge van de binnen en buiten het gebouw aanwezige installaties. In de onderstaande tabel zijn de eisen weergegeven.

Tabel 4.1: Maximaal toelaatbare achtergrondgeluidniveau conform Bouwbesluit

Ruimte	Maximaal toelaatbaar achtergrondgeluid in dB(A)
Ten gevolge van een toilet, kraan, douche, verwarming-/warmwater-voorziening, ventilatie, lift en/of hydrofoor in een verblijfsruimte van een aangrenzende woonfunctie	30
Ten gevolge van een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning in een verblijfsgebied van dezelfde woonfunctie	30

4.2 Uitgangspunten

De woningen worden voorzien van een warmtepomp met cv-ketel ten behoeve van verwarming, koeling en het warmtapwater. In elk appartement wordt in een aparte ruimte een WTW-unit voorzien voor de gebalanceerde ventilatie. In deze ruimte zal ook de circulatiepomp voor de vloerverwarming- en koeling worden opgesteld, alsmede de cv-ketel en de WP-unit. De geluidproductie in deze installatie opstelruimte zal met name worden veroorzaakt door de WTW-unit. De andere installaties hebben een geluidvermogen dat meer dan 10 dB lager is en zijn daarmee te verwaarlozen.

Aandachtspunten voor het installatietechnisch en bouwkundig ontwerp in relatie met installatiegeluid zijn gebaseerd op de NTR 5076 'Installatiegeluid in woningen en woongebouwen'.

4.3 Beoordeling ontwerp

4.3.1 Sanitaire toestellen

De schacht met (stand)leidingen dient bij voorkeur niet te grenzen aan een verblijfsruimte en verslepingen ter plaatse van verblijfsruimtes dienen vermeden te worden. Het complex dient zo ingedeeld te zijn dat toiletten en badkamers boven elkaar zijn gelegen. Op basis van de indelingsplattegronden blijkt dat de schachten boven elkaar liggen en er geen sprake is van verslepingen.

Daarnaast gelden de volgende aandachtspunten:

- Standleidingen dienen bevestigd te worden met beugels met rubber inlage aan een constructie met een massa van $> 400 \text{ kg/m}^2$. Bij wanden met een geringere massa mogen de leidingen alleen aan de vloer bevestigd worden;
- Leid bij appartementen de aansluiting van het closet op de standleiding altijd zoveel mogelijk boven de vloer;
- De toiletpot dient trillingisolierend te zijn bevestigd aan de bouwkundige constructie;
- Baden, douchebakken en wastafels dienen met een elastische kitnaad ontkoppeld te worden van de woningscheidende wand;
- Een badkuip of douchebak van metaalplaat dient te worden ontdreund met een trillingsdempend materiaal van $> 1 \text{ kg/m}^2$. Bij een ingebouwde badkuip kan dit achterwege

worden gelaten, maar dient de badkuip voorzien te worden van minerale wol met een dichtheid van $> 30 \text{ kg/m}^3$;

- In de woningscheidende wand mogen geen leidingen en/of sanitaire afvoeren worden opgenomen;
- Het kenmerkende watergeluid $L_{A,p}$ van alle toestellen en appendages mag niet hoger zijn dan 20 dB(A);

Ten aanzien van de eisen omtrent luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie van woningscheidende vloeren dient voorkomen te worden dat ingestorte binnenrielingen worden gebundeld.

4.3.2 Schachten

Afvoerleidingen mogen alleen gevoerd zijn via leidingschachten waarbij de naden tussen de schachtwanden en bovenliggende vloer wordt afgedicht met een elastisch materiaal.

4.3.3 Leidingwaterinstallaties

Voor de leidingwaterinstallaties zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Het kenmerkende watergeluid $L_{A,p}$ van alle toestellen en appendages mag niet hoger zijn dan 20 dB(A);
- De stroomsnelheid dient gereduceerd te worden tot maximaal 2 m/s;
- Bij tappunten die snel gesloten kunnen worden dient de diameter te worden afgestemd op een maximale stroomsnelheid van 1,5 m/s;
- De aansluiting tussen kraan en leiding dient flexibel te worden uitgevoerd.

4.3.4 Drukverhogingsinstallaties

Voor de drukverhogingsinstallaties zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

- Een drukverhogingsinstallatie dient verend te worden opgesteld met een eigenfrequentie $< 10 \text{ Hz}$;
- De leidingen tussen de compensatoren bij de drukverhogingsinstallaties dienen niet te worden vastgezet met starre beugels.

4.3.5 Ventilatiesysteem

Indien het ventilatiesysteem wordt toegepast met drie standen (1= afwezigheidsstand, 2= middenstand en 3= koken of douchen) wordt er vanuit gegaan dat in de middenstand voldaan wordt aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. In deze stand moet dan ook voldaan worden aan de eisen in het Bouwbesluit aan het karakteristieke installatiegeluidniveau van max. 30 dB(A).

Om aan de eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van installatiegeluid te kunnen voldoen dienen de volgende installatietechnische maatregelen worden getroffen:

- Het geluidvermogen van de ventilator in de WTW-unit wordt bepaald door de benodigde ventilatiecapaciteit en de druk die in het ventilatiesysteem wordt opgebouwd. De weerstand in het systeem dient zo laag mogelijk te worden gehouden;
- De WTW-unit dient voorzien te zijn van geluiddempende slangen van tenminste 0,5 m aan zowel toevoer- en afvoerzijden van de WTW-unit. In verband met het hogere geluidvermogen aan de perszijde dient voor de mechanische luchttoevoer een langere geluiddempende slang toegepast te worden. Bij de keuze voor een geluiddempende slang dient erop gelet te worden dat deze zowel een hoge wandisolatie heeft (tenminste 25 mm minerale wol) als een hoge afstandsdemping. De geluiddempende slangen dienen zonder bochten te worden gemonteerd;
- Stroomingssnelheden in kanalen dienen de volgende waarden niet te overschrijden:
 - 4,0 m/s in hoofdkanalen;
 - 3,0 m/s in aftakkingen;
 - 3,5 m/s voor aftakkingen voor de afvoer;
- Haakse bochten en grote overgangen in kanaalafmetingen dienen vermeden te worden;

- Ventilatiecapaciteit van ventielen en kleppen dienen te worden ingesteld bij een zo laag mogelijk drukverschil over het ventiel. Om aan de eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen dient het werkpunt van een afvoerventiel onder de 50 Pa te liggen en die van toevoerventielen onder de 20 Pa;
- Per afzuigventiel en per toevoerventiel mag respectievelijk maximaal 75m³/h en 50 m³/h stromen;
- L_{WA} afzuig- en toevoerventielen < 26 dB.

Daarnaast dienen de volgende bouwkundige maatregelen worden getroffen:

- De WTW-unit dient aan een constructie bevestigd te worden met een massa van tenminste 200 kg/m² (vloeren, kalkzandsteenwanden vanaf 100 mm of betonmuren vanaf 85 mm);
- Bij opstelling van de WTW-unit in een opstelruimte die niet direct vanuit een verblijfsruimte kan worden bereikt dient wanden te hebben met een $D_{n,T,A,k} \geq 36$ dB en deuren van slaapkamers/woonkamer van $D_{n,T,A,k} \geq 14$ dB uitgaande van een geluiddrukkniveau in de opstelruimte van maximaal 50 dB. De deur van de opstelruimte dient voorzien te worden van kierdichting rondom en een voldorpel of aanslag. Bij hogere geluidvermogen-niveaus kunnen aanvullende maatregelen benodigd zijn zoals het omkassen van de WTW-unit en het toepassen van langere geluiddempers.
- Bij opstelling van de WTW-unit in een opstelruimte die direct vanuit de woonkamer of keuken kan worden bereikt dient een deur te worden toegepast met een $D_{n,T,A,k}$ van 32 dB met in de hoeken doorgelaste profielen, kierdichting rondom en aan de onderzijde een aanslagdorpel of een valdorpel met rubberprofiel. De wanden naar de verblijfsruimte toe dienen een $D_{n,T,A,k} \geq 36$ dB te hebben wat kan worden gerealiseerd met een kalkzandsteen wand van tenminste 70 mm dik. Hierbij is uitgegaan van een geluiddrukkniveau in de opstelruimte van maximaal 50 dB.

Ten aanzien van de eisen omtrent luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie van woningscheidende vloeren dient voorkomen te worden dat luchtkanalen die worden ingestort in de vloeren worden gebundeld. De minimale afstand tot omliggende kanalen dient 0,5 m te zijn om te voorkomen dat er een te hoge plaatselijke reductie van de vloermassa ontstaat.

4.3.6 Liftinstallaties

De liftmachines dienen trillingsvrij te worden opgesteld. Indien in de liftkooi metaalplaat wordt toegepast voor wanden en/of vloer dienen deze te worden ontdreund. De systemen voor het sluiten en vergrendelen van de deuren dienen geen overmatig geluid te produceren.

4.3.7 Parkeergaragedeur

Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan het installatiegeluidniveau in de appartementen ten gevolge van parkeergaragedeuren. Omdat deze geluidbron als hinderlijk kan worden ervaren wordt vanuit de GIW/ISSO publicatie 'installatie-eisen nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen 2007' een eis gesteld van maximaal 35 dB. In onderstaande figuur staat aangegeven welke maatregelen getroffen dienen te worden afhankelijk van het type parkeergaragedeur.

Maatregel	Schuifhek	Rolhek	Sectio- naal deur	Draai- of vleugel deuren	Speedgate	Kantel- deur of overhead deur
Elektromotor	Synchroon	Synchroon	Synchroon			
Portaal		!	!		Integraal	!
Gehele constructie trillingsvrij opstellen tegen scheidingsconstructie naar verblijfsruimte		!	!	! Op fundering	Integraal	!
Geleiderail		!	!			!
Geleidewiel	Kunststof	Kunststof	Kunststof			Kunststof
1 cm boven vloer stoppen		!	!			!
Niet meer doordraaien na stoppen				!	Integraal	
Deur laten stoppen tegen zachte stoot-rubbers			!	!	Integraal	!
Motor en geleide mechaniek aan de onderzijde	!					
Draagconstructie trillingsvrij op vloer	!				Trillingsvrij plaatsen op de vloer alleen als een woning direct naast de speedgate is gelegen	
Regelmatig onderhoud	!	!	!	!	!	!

De '!' in de diverse cellen geeft aan dat deze maatregel noodzakelijk is.

Figuur 4.1: Richtlijnen ten aanzien van geluidhinder door parkeergaragedeuren uit de NTR 5076 'Installatiegeluid in woningen en woongebouwen'.

5 Geluidwering van de gevel

5.1 Beoordelingscriteria geluidwering gevels

De eisen met betrekking tot geluid van buiten worden beschreven in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. De eisen worden gegeven in de grootheid $G_{A;k}$: de karakteristieke geluidwering van de gevel.

Deze eisen zijn hieronder weergegeven:

- Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeerslawaai of spoorweglawaai en 33 dB.
- Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft een karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.
- Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.
- De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een ruimte dient conform NEN 5077 te worden bepaald.

In onderstaande tabel zijn de eisen voor het project Plaza West samengevat.

Tabel 5.1: Eisen karakteristieke geluidwering $G_{A;k}$

Ruimte	Eis
Woonfunctie, verblijfsgebied	$G_{A;k} \geq \text{geluidbelasting op de gevel} - 33 \text{ dB}$
Woonfunctie, verblijfsruimte	$G_{A;k}$ maximaal 2 dB lager dan de $G_{A;k}$ voor verblijfsgebied
Woonfunctie, minimum eis	$G_{A;k} \geq 20 \text{ dB}$
Winkelfunctie	Geen eis

5.2 Uitgangspunten

5.2.1 Situatie


Het project Plaza West is gelegen binnen de bebouwde kom direct naast het spoor waardoor railverkeerslawaai een belangrijke rol speelt. Wat betreft wegverkeerslawaai zijn de Westelijke Randweg en Westergracht maatgevend. De Westelijke Randweg is voorzien van geluidsreducerend wegdek ZOAB met een maximumsnelheid van 70 km/h en de Westergracht is voorzien van referentiewegdek en heeft maximumsnelheid van 50 km/h.



Figuur 5.1: Situatie met projectlocatie Plaza West


5.2.2 Geluidbelasting

De verwachte geluidbelasting op de gevels van Plaza West ten gevolge van railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai voor het jaar 2026 is door Deerns berekend en gerapporteerd in het document 'Plaza West Haarlem – rapportage weg- en railverkeerslawaai – v0.1.pdf'. In onderstaande Figuren zijn de resultaten hiervan kort samengevat voor gebouw 5.

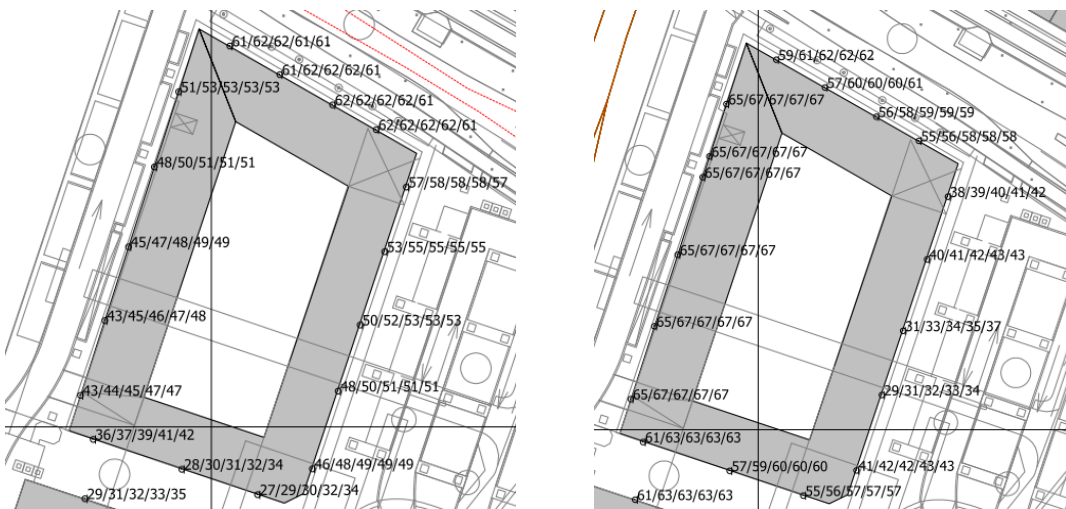


Figuur 5.2: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (links) en ten gevolge van railverkeer (rechts)

Voor de toetsing van de minimaal benodigde karakteristieke gevelgeluidwering dienen de gecumuleerde geluidsbelastingen te worden bepaald. In het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 is een rekenmethode opgenomen voor de cumulatieve geluidsbelasting. De geluidbelasting afkomstig van het weg- en railverkeer zijn gecumuleerd conform deze methode. Hierbij is de geluidsbelasting afkomstig van de verschillende bronnen omgerekend naar equivalent wegverkeerslawaai. In onderstaande figuur zijn de maatgevende gecumuleerde geluidbelastingen per geveldeel weergegeven.

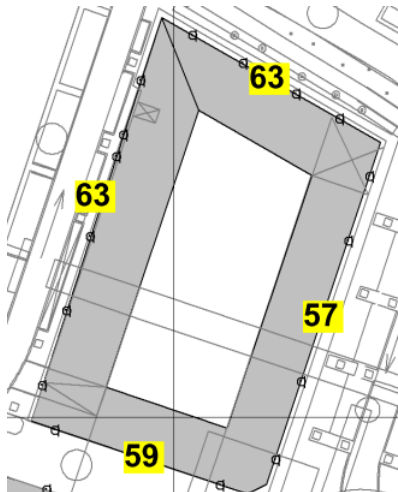

Figuur 5.3: Gecumuleerde geluidbelasting op basis van wegverkeerspectrum

De maatgevende gecumuleerde geluidbelasting op de gevel is 63 dB en treedt op aan de spoorzijde en Westergrachtzijde. Van 9 verschillende type appartementen is de geluidwering van de gevel berekend.

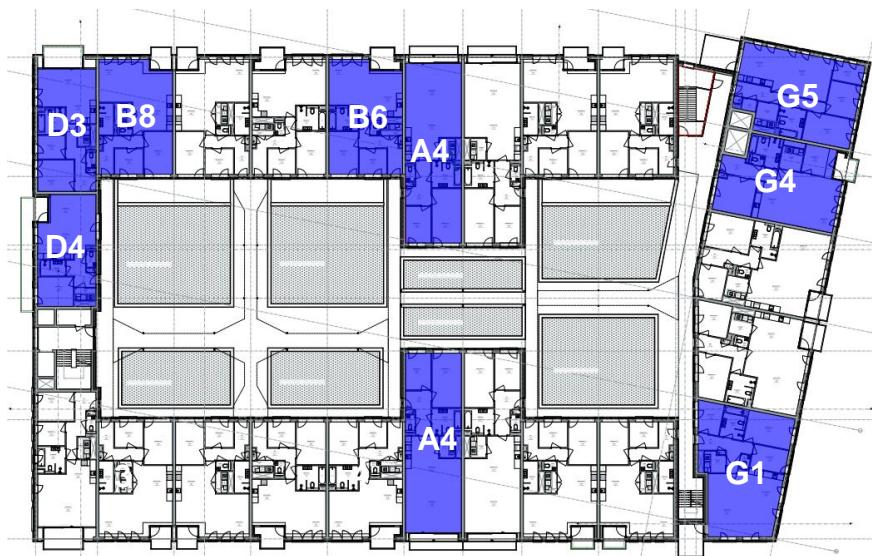


Figuur 5.4: Doorgerekende appartementen

5.2.3 Bouwkundige uitgangspunten

Bij de berekening van de geluidwering van de gevels is uitgegaan van de volgende bouwkundige geveldelen.

Gevelconstructie

Voor de dichte geveldelen is uitgegaan van een betonnen binnenblad en steenachtig buitenblad met een totale massa van ten minste 600 kg/m². Hiermee wordt een $R_{A,weg} = 54,3$ dB(A) gerealiseerd. Voor de dichte geveldelen met een houtachtige buitenafwerking is uitgegaan van een steenachtig binnenblad met een massa van ten minste 400 kg/m². Hiermee wordt een $R_{A,weg} = 49,3$ dB(A) gerealiseerd.

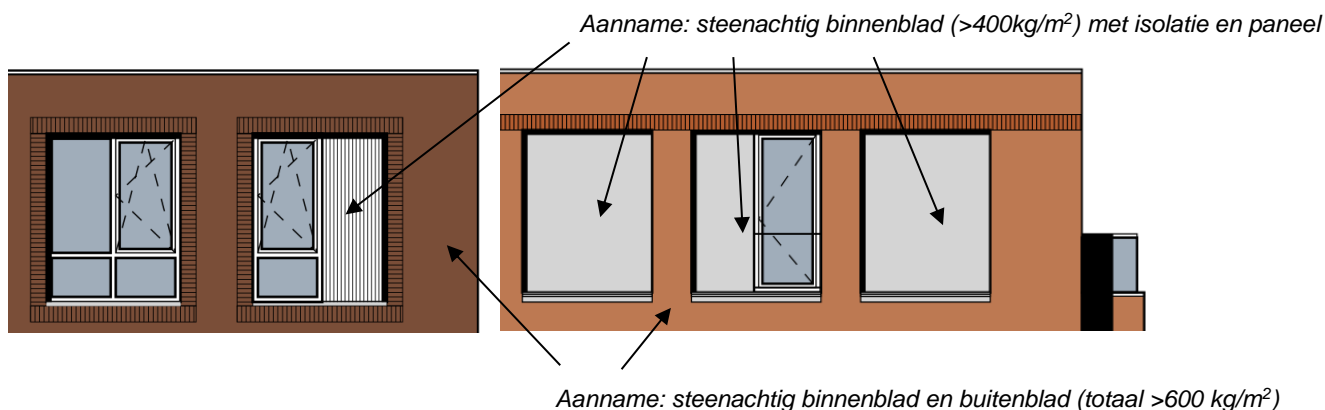

Figuur 5.5: Aanname materialisatie

Beglazing

Voor de beglazing van deuren en ramen is uitgegaan van:

- Ramen aan de westzijde en noordzijde: voorzien van geluidwerende triple beglazing met een $R_{A;weg}$ van 33,8 dB(A) zoals SGG Climatop Acoustic 43/40 of gelijkwaardig;
- Ramen in de overige gevels: voorzien van geluidwerende triple beglazing met een $R_{A;weg}$ van 29,6 dB(A) zoals SGG Climatop Acoustic 38/35 of gelijkwaardig.

Voor de geluidwering van de kozijnen is gerekend met de forfaitaire waarde voor kozijnen met een dikte van 80 – 120 mm met een $R_{A;weg} = 36,6$ dB(A).

Schuifpuien aan de spoorzijde dienen in het geheel te voldoen (de gehele systeemwand bestaande uit kozijnen, glas en naad- en kierdichting) aan een $R_{A;weg} = 35,4$ dB(A). Schuifpuien aan de oostzijde dienen in het geheel te voldoen (de gehele systeemwand bestaande uit kozijnen, glas en naad- en kierdichting) aan een $R_{A;weg} = 31,1$ dB(A).

Naad- en kierdichting

De kierterm is een combinatie van:

- a) de kierdichting op de draaiende delen;
- b) de naaddichting tussen het kozijn en de aansluitende gevel;
- c) de wijze van beglazing.

Voor de ramen zijn aluminium kozijnen voorzien. Voor het project is uitgegaan van een goede kierdichting met een kierterm van 50 dB(A). Dit betekent dat de kozijnaansluiting met de muur en bovenliggende vloer minimaal moet worden voorzien van een schuimband en afdeklat of tweezijdig gekit moet worden in combinatie met een afdeklat. Voor de beglazing geldt dat deze moet worden voorzien van een kroonband (200 N/m²). Draaiende delen dienen voorzien te zijn van speciale dubbele kierdichting met een R_A van 50 dB(A). Speciale dubbele kierdichting met een R_A van 50 dB(A) kan worden gerealiseerd met blijvend goede naaddichting, twee- of driepuntsknevelsluiting en op hoeken gelaste tochtprofielen.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Uit controlemetingen bij gerealiseerde projecten is komen vast te staan dat niet genoeg nadruk gelegd kan worden op het belang van de kierdichting. Het heeft nauwelijks zin akoestische maatregelen te treffen, als de kierdichting niet in orde is.

Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang:

- bij toepassing van draaiende delen de kierdichtingsprofielen volgens voorschrift fabrikant aanbrengen;
- de bewegende delen dienen afgehangen te worden binnen de maattoleranties, zoals die door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven;
- kromme of scheluwe ramen en deuren kunnen nooit over de volle omtrek goed sluiten.

Hang- en sluitwerk

De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingsysteem te worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast dat de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting en het kromtrekken van ramen en deuren voorkomt. Om dit te realiseren worden deuren geadviseerd met een driepuntsluiting (inclusief loopslot) en de ramen een tweepuntsluiting.

Ventilatie

De ventilatie in de woningen wordt gerealiseerd door gebalanceerde ventilatie. In de gevels worden dus geen ventilatieroosters toegepast.

5.3 Rekenmethode

De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd conform de rekenmethode van de NPR 5272. Voor de uitvoer van de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket 'Geluidwering Gevels V4.50' van DGMR. De in de berekeningen gebruikte geluidisolatiewaarden van de verschillende onderdelen zijn gebaseerd op de publicatie 'Herziening Rekenmethode geluidwering gevels', de NPR 5272, meetrapporten van gerenommeerde laboratoria, de brochure 'Geluidwering Grote Gemeenten 1997' en de publicatie 'Geluidwering in de Woningbouw' (TNO).

Er is gerekend met een veiligheidsfactor C veilig = 1,5 dB voor het glas.

5.4 Rekenresultaten

In Tabel 5.2 zijn de rekenresultaten ten aanzien van de geluidwering ($G_{A;k}$) per verblijfsgebied en verblijfsruimte opgenomen voor de doorgerekende appartementtypen. De in- en uitvoergegevens van de rekenresultaten zijn eveneens opgenomen in bijlage 3.

Tabel 5.2: Berekeningsresultaten geluidwering gevels

Ruimte	Geluidbelasting	Geluidwering gevel $G_{A;k}$		Beoordeling
	[dB(A)]	Minimale eis [dB]	Aanwezig [dB]	
Appartement D3, stramien 1-2/A-B				
Verblijfsgebied	63	30	33,0	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	32,8	Voldoet
Appartement A4, stramien 6-7/A-C				
Verblijfsgebied	63	30	30,4	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	30,4	Voldoet
Appartement B8, stramien 2-3/A-B				
Verblijfsgebied	63/<43	30	33,3	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	31,2	Voldoet
- VR 1.2 slaapkamer 1	< 43	28	46,5	Voldoet
- VR 1.3 slaapkamer 2	< 43	28	48,9	Voldoet
Appartement B6, stramien 5-6/A-B				
Verblijfsgebied	63	30	30,6	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	30,6	Voldoet
Appartement G5, stramien 12S-13S/Hs-Is				
Verblijfsgebied	63/63	30	31,9	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	31,9	Voldoet
- VR 1.2 slaapkamer 1	63	28	31,4	Voldoet
- VR 1.3 slaapkamer 2	63	28	32,0	Voldoet
- VR 1.4 slaapkamer 2	63	28	28,0	Voldoet
Appartement G4, stramien 12S-13S/Is-Js				
Verblijfsgebied	63/<43	30	32,4	Voldoet
- VR 1.1 woonkamer/keuken	63	28	31,4	Voldoet

-	VR 1.2 slaapkamer 1	63	28	30,6	Voldoet
-	VR 1.3 slaapkamer 2	<43	28	48,3	Voldoet
Appartement G1, stramien 12S-13S/Ls-Ms					
	Verblijfsgebied	63/57	30	30,9	Voldoet
-	VR 1.1 woonkamer/keuken	63/57	28	30,1	Voldoet
-	VR 1.2 slaapkamer 1	63	28	32,5	Voldoet
-	VR 1.3 slaapkamer 2	63	28	31,7	Voldoet
Appartement D4, stramien 1-2/B-D					
	Verblijfsgebied 1	59	26	29,6	Voldoet
-	VR 1.1 woonkamer/keuken	59/<39	24	29,2	Voldoet
	Verblijfsgebied 2	59	26	28,5	Voldoet
-	VR 1.1 slaapkamer 1	59	24	28,5	Voldoet
Appartement A4, stramien 6-7/E-G					
	Verblijfsgebied	57	24	26,1	Voldoet
-	VR 1.1 woonkamer/keuken	57	22	26,1	Voldoet

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de geluidwering van de gevel.

6 Conclusie

In opdracht van Plaza West Haarlem B.V. is een akoestische beoordeling uitgevoerd voor het ontwerp van het project Plaza West gebouw 5 te Haarlem. Hierbij zijn de volgende aspecten beoordeeld:

- Beperking van galm;
- Interne geluidwering;
- Installatiegeluid;
- Geluidwering van de gevel.

Met de gehanteerde uitgangspunten, zoals beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 5, voldoet het plan aan de van toepassing zijnde prestatievoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bijlagen

- Bijlage 1: Berekening minimale geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten
- Bijlage 2: Plattegronden met geluidisolatie scheidingsconstructies
- Bijlage 3: Berekening geluidwering gevels

Bijlage 1

Berekening minimale geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten

Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

Betreft: Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
Project: Plaza West te Haarlem - gebouw 5
Projectnummer: 160.02755.00.0006
Datum: 21-9-2016



RUIMTE: TRAPPENHUIS stramien 1-2/D-F

Vloeroppervlak: 123,3
Hoogte: 17,45
Inhoud: 658,8

		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
absorptiecoëfficiënten toegepaste materialen					
vloer&bordessen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
binnenwanden	pleisterwerk	0,01	0,02	0,02	0,03
deuren	massief hout	0,1	0,06	0,08	0,1
trappen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
ramen	glas	0,07	0,05	0,03	0,02

		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
absorptiecoëfficiënten x oppervlakte (m ² open raam)					
vloer&bordessen	123,30 m ²	1,23	2,47	2,47	3,70
binnenwanden	320,20 m ²	3,20	6,40	6,40	9,61
deuren	11,50 m ²	1,15	0,69	0,92	1,15
trappen	38,00 m ²	0,38	0,76	0,76	1,14
ramen	76,10 m ²	5,327	3,805	2,283	1,522
totaal aanwezige absorptie:		11,29	14,13	12,83	17,12
vereist oppervlak (m² open raam):		82,35	82,35	82,35	82,35
verschil		71,06	68,23	69,52	65,23

		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Minimaal benodigde absorptiewaarden plafond cf. Bouwbesluit 2012					
plafond & onderzijde bordessen	123,30 m ²	0,58	0,55	0,56	0,53

Toelichting Bouwbesluit, afdeling 3.4 beperking van galm, nieuwbouw

Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

Betreft: Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
Project: Plaza West te Haarlem - gebouw 5
Projectnummer: 160.02755.00.0006
Datum: 21-9-2016



RUIMTE: TRAPPENHUIS stramien 10-12/A-B

Vloeroppervlak: 154,9
Hoogte: 17,45
Inhoud: 469,8

absorptiecoëfficiënten toegepaste materialen		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer&bordessen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
binnenwanden	pleisterwerk	0,01	0,02	0,02	0,03
deuren	massief hout	0,1	0,06	0,08	0,1
trappen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
ramen	glas	0,07	0,05	0,03	0,02

absorptiecoëfficiënten x oppervlakte (m ² open raam)		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer&bordessen	113,80 m ²	1,14	2,28	2,28	3,41
binnenwanden	255,75 m ²	2,56	5,12	5,12	7,67
deuren	27,60 m ²	2,76	1,66	2,21	2,76
trappen	50,80 m ²	0,51	1,02	1,02	1,52
ramen	94,30 m ²	6,601	4,715	2,829	1,886
totaal aanwezige absorptie:		13,56	14,78	13,44	17,26
vereist oppervlak (m² open raam):		58,73	58,73	58,73	58,73
verschil		45,16	43,95	45,28	41,47

Minimaal benodigde absorptiewaarden plafond cf. Bouwbesluit 2012		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
plafond & onderzijde bordessen	113,80 m ²	0,40	0,39	0,40	0,36

Toelichting Bouwbesluit, afdeling 3.4 beperking van galm, nieuwbouw

Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

Betref: Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
Project: Plaza West te Haarlem - gebouw 5
Projectnummer: 160.02755.00.0006
Datum: 21-9-2016



RUIMTE: ENTREEHAL stramien 10-11/F-G

Vloeroppervlak: 77
Hoogte: 3,85
Inhoud: 220,8

absorptiecoëfficiënten toegepaste materialen		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer + bovenzijde trappen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
binnenwanden	pleisterwerk	0,01	0,02	0,02	0,03
deuren	massief hout	0,1	0,06	0,08	0,1
ramen	glas	0,07	0,05	0,03	0,02
onderzijde trappen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03

absorptiecoëfficiënten x oppervlakte (m ² open raam)		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer + bovenzijde trappen	77,00 m ²	0,77	1,54	1,54	2,31
binnenwanden	230,72 m ²	2,31	4,61	4,61	6,92
deuren	5,35 m ²	0,54	0,32	0,43	0,54
ramen	9,83 m ²	0,69	0,49	0,29	0,20
onderzijde trappen	21,00 m ²	0,21	0,42	0,42	0,63
totaal aanwezige absorptie:		4,30	6,97	6,88	9,96
vereist oppervlak (m² open raam):		27,60	27,60	27,60	27,60
verschil		23,30	20,63	20,72	17,64

Minimaal benodigde absorptiewaarden plafond cf. Bouwbesluit 2012		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Plafond	56,00 m ²	0,42	0,37	0,37	0,31

Toelichting Bouwbesluit, afdeling 3.4 beperking van galm, nieuwbouw

Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

Betreft: Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
Project: Plaza West te Haarlem - gebouw 5
Projectnummer: 160.02755.00.0006
Datum: 21-9-2016



RUIMTE: ENTREEHAL stramien 1-2/C-D

Vloeroppervlak: 39,3
Hoogte: 3,85
Inhoud: 151,3

absorptiecoëfficiënten toegepaste materialen		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer/trappen	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
binnenwanden	pleisterwerk	0,01	0,02	0,02	0,03
deuren	massief hout	0,1	0,06	0,08	0,1
ramen	glas	0,07	0,05	0,03	0,02
....					

absorptiecoëfficiënten x oppervlakte (m ² open raam)		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer	39,30 m ²	0,39	0,79	0,79	1,18
binnenwanden	76,65 m ²	0,77	1,53	1,53	2,30
deuren	6,90 m ²	0,69	0,41	0,55	0,69
ramen	23,10 m ²	1,62	1,16	0,69	0,46
totaal aanwezige absorptie:		3,47	3,89	3,56	4,63
vereist oppervlak (m² open raam):		18,91	18,91	18,91	18,91
verschil		15,45	15,03	15,35	14,28

Minimaal benodigde absorptiewaarden plafond cf. Bouwbesluit 2012		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Plafond	39,30 m ²	0,39	0,38	0,39	0,36

Toelichting Bouwbesluit, afdeling 3.4 beperking van galm, nieuwbouw

Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

Betreft: Berekening nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
Project: Plaza West te Haarlem - gebouw 5
Projectnummer: 160.02755.00.0006
Datum: 21-9-2016



RUIMTE: ENTREEHAL stramien 12-13/H-I

Vloeroppervlak: 34,4
Hoogte: 3,85
Inhoud: 132,4

absorptiecoëfficiënten toegepaste materialen		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer	beton	0,01	0,02	0,02	0,03
binnenwanden	pleisterwerk	0,01	0,02	0,02	0,03
deuren	massief hout	0,1	0,06	0,08	0,1
ramen	glas	0,07	0,05	0,03	0,02
....					

absorptiecoëfficiënten x oppervlakte (m ² open raam)		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
vloer	34,40 m ²	0,34	0,69	0,69	1,03
binnenwanden	55,62 m ²	0,56	1,11	1,11	1,67
deuren	11,50 m ²	1,15	0,69	0,92	1,15
ramen	28,74 m ²	2,01	1,44	0,86	0,57
totaal aanwezige absorptie:		4,06	3,93	3,58	4,43
vereist oppervlak (m² open raam):		16,56	16,56	16,56	16,56
verschil		12,49	12,63	12,97	12,13

Minimaal benodigde absorptiewaarden plafond cf. Bouwbesluit 2012		frequentie [Hz]			
		250	500	1000	2000
Plafond	34,40 m ²	0,36	0,37	0,38	0,35

Toelichting Bouwbesluit, afdeling 3.4 beperking van galm, nieuwbouw

Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

Bijlage 2

Plattegronden met geluidisolatie scheidingsconstructies



Kelderverdieping

Legenda

- 525 kg/m² (300 mm kalkzandsteen of 230 mm beton)
- 350 kg/m² (215 mm kalkzandsteen of 160 mm beton)
- 200 kg/m² (120 mm kalkzandsteen)
- 125 kg/m² (70 mm kalkzandsteen)
- 100 kg/m² (100 mm gipsblok)
- 50 kg/m² (70 mm gasbeton)

Opmerking:
benodigde geluidsisolatie buitengevels volgt uit berekeningen
gevelgeluidwering

eve
ARCHITECTEN


Project
Pruis - Gebouw 1
2016/14/14/001
Opdrachtgever
Pruis - Gebouw 1 B.V.
Pruis - Gebouw 1
7115, 6C Dordrecht

Headarchitect
Ing. B. van der Pijpen

Programmanager
Ing. L. van der Pijpen

Opdrachtgever
Pruis - Gebouw 1 B.V.
Pruis - Gebouw 1
7115, 6C Dordrecht

Tussentijd

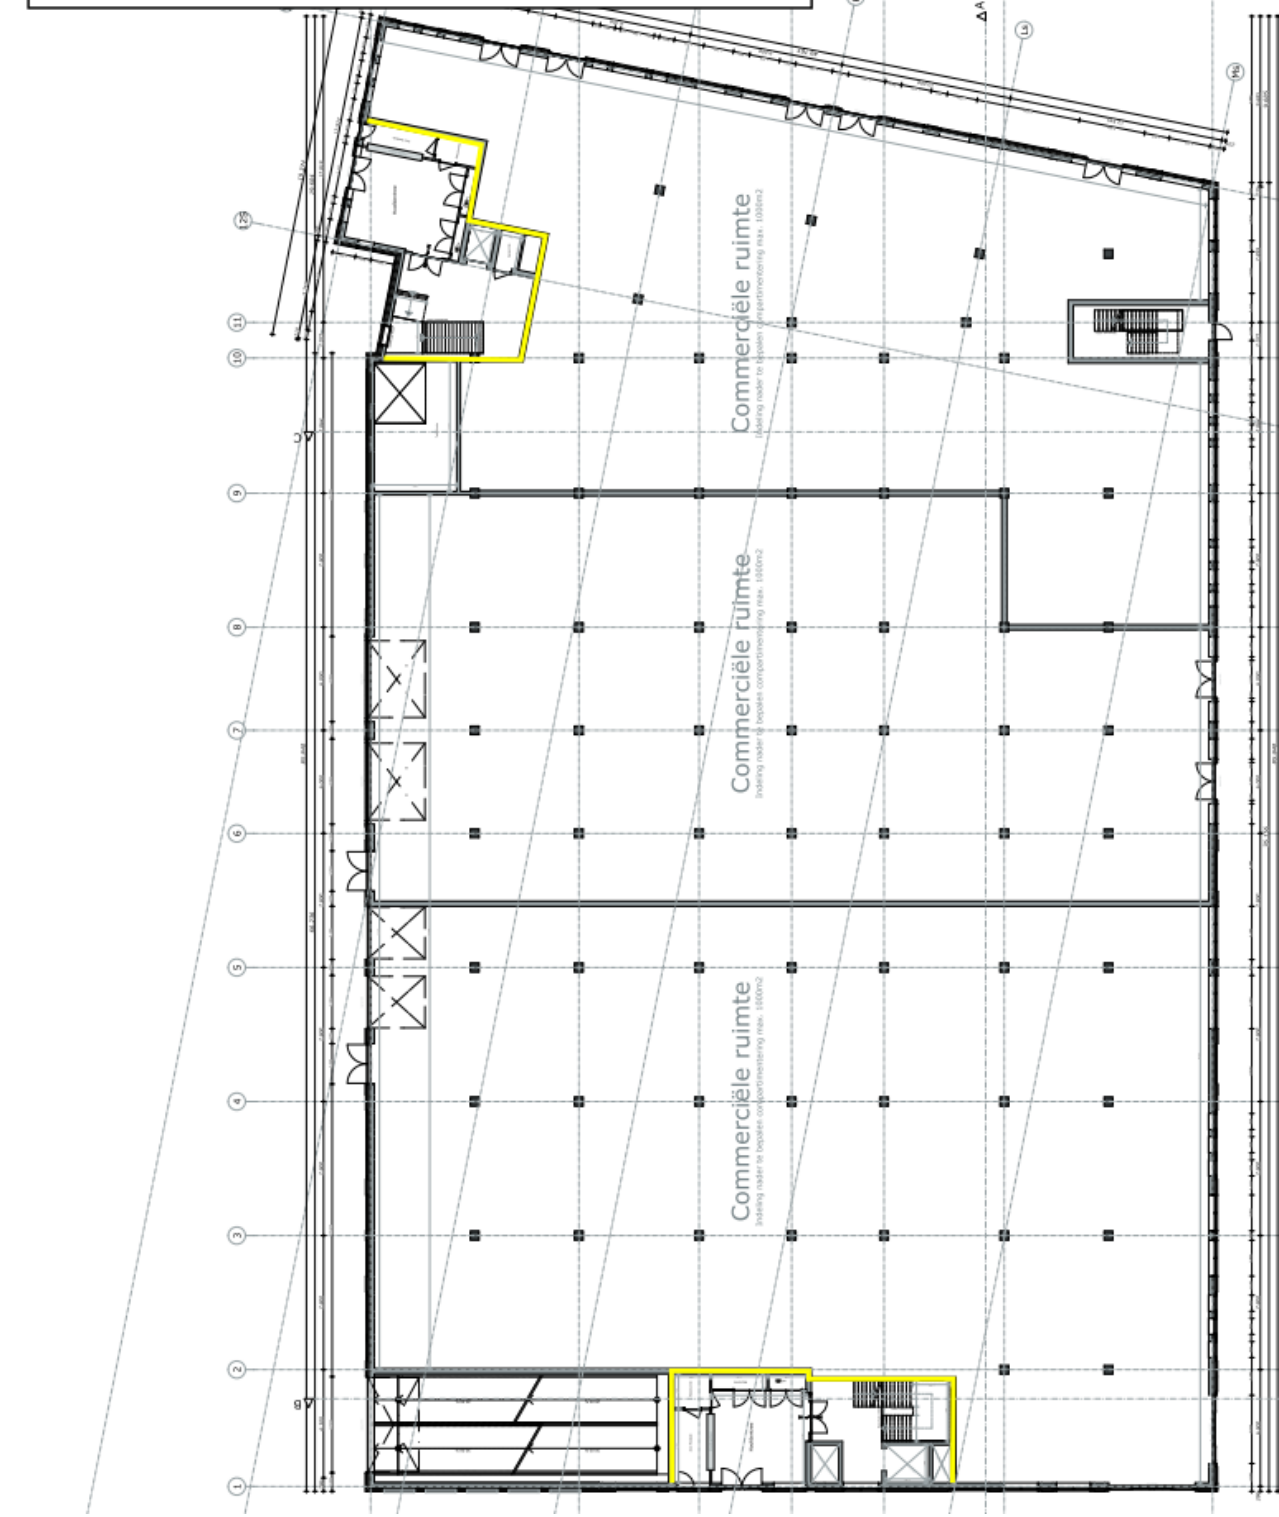

Begane grond

Legenda

- 525 kg/m² (300 mm kalkzandsteen of 230 mm beton)
- 350 kg/m² (215 mm kalkzandsteen of 160 mm beton)
- 200 kg/m² (120 mm kalkzandsteen)
- 125 kg/m² (70 mm kalkzandsteen)
- 100 kg/m² (100 mm gipsblok)
- 50 kg/m² (70 mm gasbeton)

*Opmerking: benodigde geluidisolatie buitengevels volgt uit berekeningen
gevelgeluidwering*


eve

Project: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adres: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk 181, 1017 CA Amsterdam**
 Architect: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adviseur: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Datum: **10/10/2017**

Project: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adres: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk 181, 1017 CA Amsterdam**
 Architect: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adviseur: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Datum: **10/10/2017**

Project: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adres: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk 181, 1017 CA Amsterdam**
 Architect: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adviseur: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Datum: **10/10/2017**

Project: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adres: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk 181, 1017 CA Amsterdam**
 Architect: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Adviseur: **De Nieuwe Schiedamsche Kerk**
 Datum: **10/10/2017**

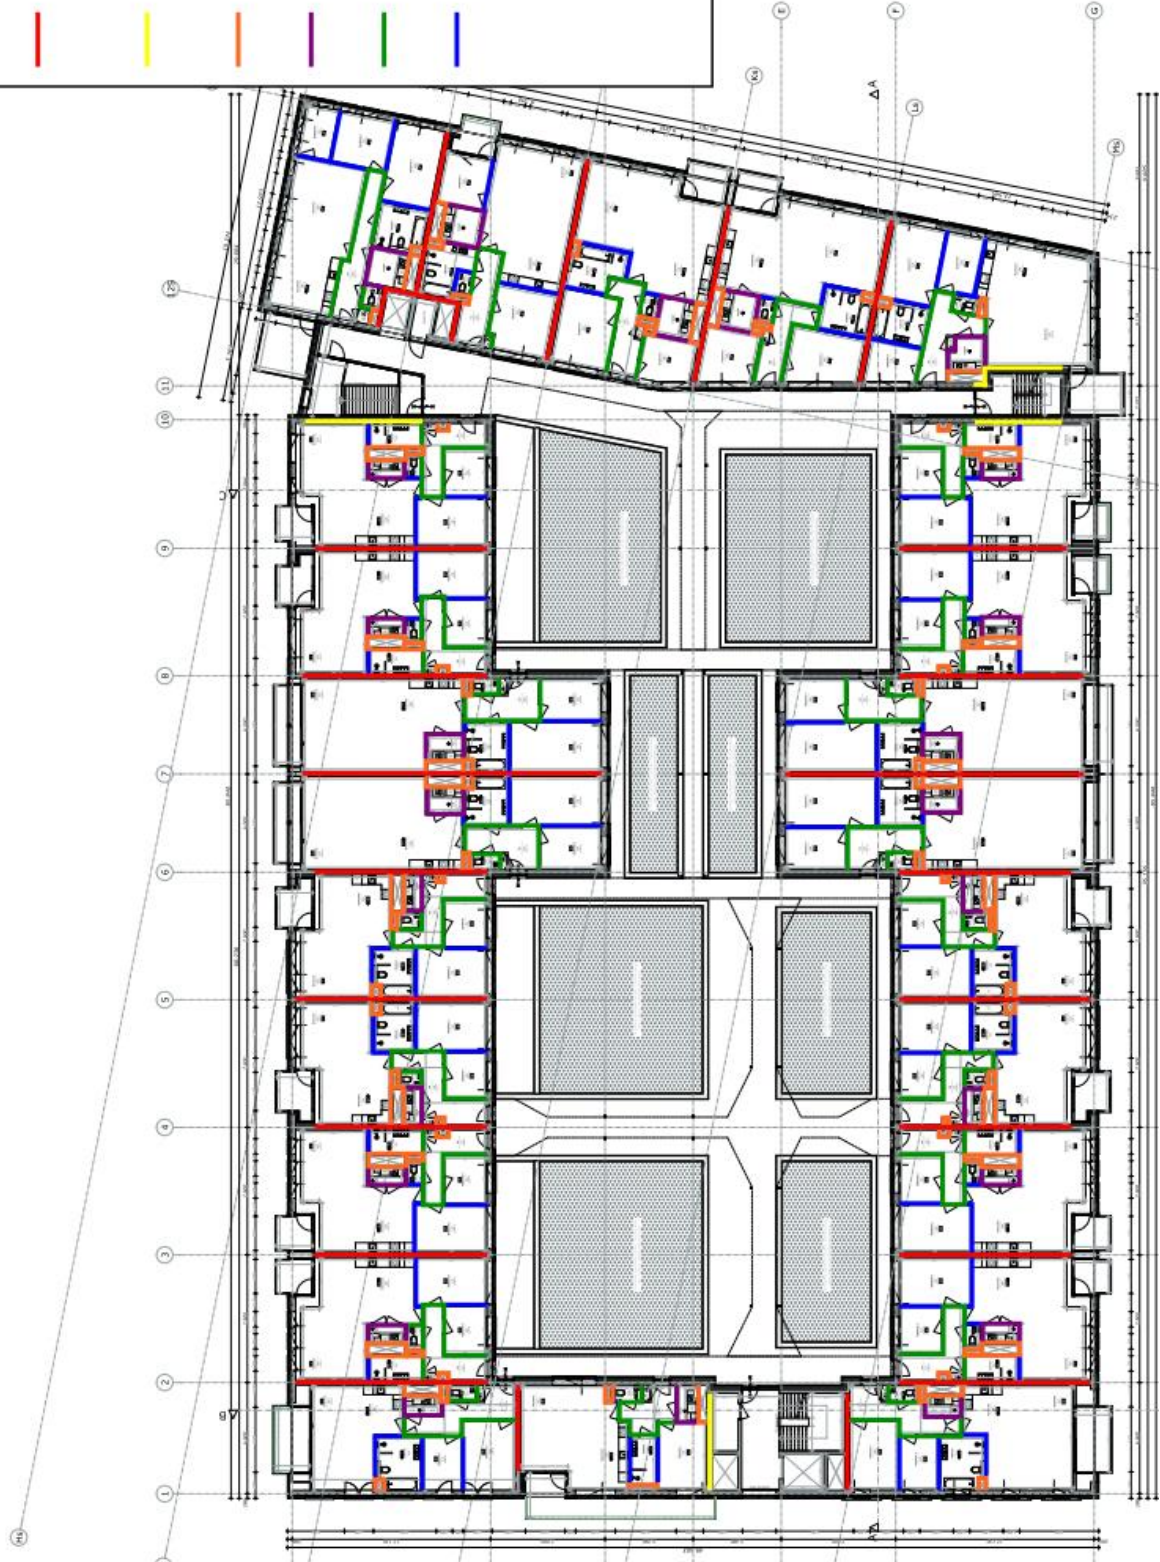

V1, V2 en V3

Bijlage 3

Berekening geluidwering gevels

Plaza West te Haarlem

160.02755.00.0002

Project

Omschrijving: Plaza West te Haarlem
 Werknummer: 160.02755.00.0002
 Rekenmethode: NPR 5272
 Status: Nieuwbouw
 Categorie: Weg- of spoorweglawaai
 Bestand: K:\PRJ\160\02755-Plaza_west\00\0006-app-blok-5\Ber-Ontw\Akoestiek\gevelgeluidwering\Plaza West - ...
 Aangemaakt op: 13-6-2016 door: NL0259
 Gewijzigd op: 21-9-2016 door: NL0259

VARIANT: Appartement D3: verdieping 1, stramien 1-2/A-B

Geluidbelasting

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m²]	Vtot [m²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	25,48	73,32	33,0	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	28,20	32,8	30,2	32,8	Ja
Totaal verblijfsgebied	28,20			33,0	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	28,20 m²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	32,8 dB
Volume	73,32 m³	Binnenniveau Lbi	30,2 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	32,8 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	-1,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	5,08		54,3	47,8	54,8	61,8	66,8	70,8	59,1
D03289	Alcoa AA 4110 enkel schuivend met SGG ... Cveilig:	10,34		35,4	24,9	30,3	39,5	42,3	43,8	35,6
D02467	kroonband 200 N/m		15,70	49,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Totaal		15,42		R' GA	24,6 22,6	30,2 28,2	39,4 37,4	42,2 40,2	43,8 41,8	35,4 33,4

Vlak 2 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL	4,0 dB	(eigen waarde)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	0,88		29,6	29,4	32,4	39,9	49,7	50,0	38,7
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	4,00		54,3	47,0	54,0	61,0	66,0	70,0	58,3
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,26		36,6	40,0	43,0	43,0	48,0	53,0	45,6
D02467	kroonband 200 N/m		10,70	49,8	36,7	47,7	55,7	59,7	64,7	49,5
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		12,60	50,7	40,0	45,0	50,0	55,0	62,0	49,7
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	3,92		49,3	45,1	48,1	53,1	58,1	62,1	53,3
D02426	ramen: dubbele dichting		11,40	50,4	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,9
Totaal		10,06		R' GA	27,9 28,7	31,5 32,4	37,4 38,2	43,6 44,4	45,5 46,4	37,0 37,8

VARIANT: Appartement A4: verdieping 1, stramien 6-7/A-C**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stat [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	14,82	132,08	30,4	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	50,80	35,1	27,9	30,4	Ja
Totaal verblijfsgebied	50,80			30,4	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	50,80 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	35,1 dB
Volume	132,08 m ³	Binnenniveau Lbi	27,9 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	30,4 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	-1,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	1,92		54,3	51,9	58,9	65,9	70,9	74,9	63,1
D03289	Alcoa AA 4110 enkel schuivend met SGG ... Cveilig:	12,90		35,4	23,8	29,2	38,4	41,2	42,7	34,5
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		11,95	50,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	51,6
Totaal		14,82		R' GA	23,7 24,5	29,1 29,9	38,2 38,9	41,1 41,8	42,7 43,4	34,4 35,1

VARIANT: Appartement B8: verdieping 1, stramien 2-3/A-B**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stat [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	37,54	161,85	33,3	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	42,10	33,3	29,7	31,2	Ja
Slaapkamer 1	12,60	48,1	14,9	46,5	Ja
Slaapkamer 2	7,55	48,9	14,1	48,9	Ja
Totaal verblijfsgebied	62,25			33,3	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	42,10 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	33,3 dB
Volume	109,46 m ³	Binnenniveau Lbi	29,7 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	31,2 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	6,16		54,3	48,6	55,6	62,6	67,6	71,6	59,9
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	10,96		33,8	24,7	30,6	36,5	45,4	47,2	35,4
					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	5,34		36,6	37,2	40,2	40,2	45,2	50,2	42,8
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		36,20	50,7	38,9	43,9	48,9	53,9	60,9	48,6
D02467	kroonband 200 N/m		36,20	49,8	34,9	45,9	53,9	57,9	62,9	47,7
D02426	ramen: dubbele dichting		25,10	50,4	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,9
Totaal		22,46		R' GA	23,9 23,0	29,8 28,9	34,6 33,7	41,2 40,3	43,9 43,0	34,2 33,3

Verblijfsruimte: Slaapkamer 1

Vloeroppervlak	12,60 m²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	48,1 dB
Volume	32,76 m³	Binnenniveau Lbi	14,9 dB
Nagalmartijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	46,5 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Oostgevel (binnenhof)

Geluidniveaucorrectie CL	20,0 dB	(eigen waarde)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	1,13		54,3	51,2	58,2	65,2	70,2	74,2	62,5
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	5,12		29,6	20,5	23,5	31,0	40,8	41,1	29,8
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,29		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	44,3
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		10,15	50,7	38,7	41,7	41,7	46,7	51,7	49,4
D02467	kroonband 200 N/m		18,10	49,8	39,7	44,7	49,7	54,7	61,7	49,4
D02426	ramen: dubbele dichting		5,20	50,4	33,2	44,2	52,2	56,2	61,2	46,0
Totaal		7,54		R' GA	20,1 18,7	23,3 21,9	30,5 29,1	39,3 37,9	40,3 38,9	29,5 28,1

Verblijfsruimte: Slaapkamer 2

Vloeroppervlak	7,55 m²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	48,9 dB
Volume	19,63 m³	Binnenniveau Lbi	14,1 dB
Nagalmartijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	48,9 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Oostgevel (binnenhof)

Geluidniveaucorrectie CL	20,0 dB	(eigen waarde)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	4,21		54,3	45,5	52,5	59,5	64,5	68,5	56,8
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	2,48		29,6	23,6	26,6	34,1	43,9	44,2	32,9
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	0,85		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	46,1
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		7,30	50,7	40,5	43,5	43,5	48,5	53,5	46,1
D02467	kroonband 200 N/m		9,70	49,8	41,1	46,1	51,1	56,1	63,1	50,8
D02426	ramen: dubbele dichting		6,40	50,4	35,9	46,9	54,9	58,9	63,9	48,7
Totaal		7,54		R' GA	23,2 19,6	26,4 22,8	33,5 29,8	41,7 38,1	42,9 39,2	32,5 28,9

VARIANT: Appartement B6: verdieping 1, stramien 5-6/A-B**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	22,44	94,38	30,6	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	36,30	32,0	31,0	30,6	Ja
Totaal verblijfsgebied	36,30			30,6	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	36,30 m ²	Maximale geluidbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	32,0 dB
Volume	94,38 m ³	Binnenniveau Lbi	31,0 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	30,6 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	4,01		54,3	50,5	57,5	64,5	69,5	73,5	61,7
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	12,02		33,8	24,3	30,2	36,1	45,0	46,8	35,0
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	5,85		36,6	36,8	39,8	39,8	44,8	49,8	42,4
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		28,73	50,7	39,9	44,9	49,9	54,9	61,9	49,6
D02467	kroonband 200 N/m		37,45	49,8	34,8	45,8	53,8	57,8	62,8	47,5
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,56		30,3	34,0	43,0	51,0	57,0	60,0	46,3
D02426	ramen: dubbele dichting		25,85	50,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,8
Totaal		22,44		R' GA	23,2 21,7	29,3 27,8	34,2 32,6	40,8 39,3	43,5 41,9	33,6 32,0

VARIANT: Appartement G5: verdieping 1, stramien 12S-13S/Hs-ls**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	62,34	183,25	31,9	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	39,05	32,1	30,9	31,9	Ja
Slaapkamer 1	14,60	33,5	29,5	31,4	Ja
Slaapkamer 2	10,63	32,1	30,9	32,0	Ja
Slaapkamer 3	6,20	28,0	35,0	28,0	Ja
Totaal verblijfsgebied	70,48			31,9	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	39,05 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	32,1 dB
Volume	101,53 m ³	Binnenniveau Lbi	30,9 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	31,9 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	11,87		54,3	46,1	53,1	60,1	65,1	69,1	57,4
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	7,60		33,8	26,6	32,5	38,4	47,3	49,1	37,3
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	3,80		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	44,6
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		33,80	50,7	39,0	42,0	42,0	47,0	52,0	49,2
D02467	kroonband 200 N/m		28,65	49,8	39,5	44,5	49,5	54,5	61,5	49,0
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,93		30,3	36,3	47,3	55,3	59,3	64,3	44,4
D02426	ramen: dubbele dichting		31,00	50,4	32,2	41,2	49,2	55,2	58,2	49,3
Totaal		24,20		R' GA	24,8 23,3	31,1 29,6	36,1 34,5	42,3 40,7	44,7 43,1	35,3 33,8

Vlak 2 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	2,38		54,3	48,4	55,4	62,4	67,4	71,4	59,6
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	4,45		33,8	24,2	30,1	36,0	44,9	46,7	34,9
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,33		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	44,5
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		9,60	50,7	38,9	41,9	41,9	46,9	51,9	47,8
D02467	kroonband 200 N/m		12,74	49,8	40,3	45,3	50,3	55,3	62,3	50,0
D02426	ramen: dubbele dichting		6,50	50,4	35,1	46,1	54,1	58,1	63,1	47,8
Totaal		8,16		R' GA	23,6 26,8	29,6 32,8	34,7 37,9	41,9 45,0	44,3 47,5	34,0 37,2

Verblijfsruimte: Slaapkamer 1

Vloeroppervlak	14,60 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	33,5 dB
Volume	37,96 m ³	Binnenniveau Lbi	29,5 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	31,4 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	2,87		54,3	47,3	54,3	61,3	66,3	70,3	58,6
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	3,04		33,8	25,7	31,6	37,5	46,4	48,2	36,4
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,52		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	43,7
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		13,40	50,7	38,1	41,1	41,1	46,1	51,1	48,3
D02467	kroonband 200 N/m		11,52	49,8	38,6	43,6	48,6	53,6	60,6	48,1
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,37		30,3	35,3	46,3	54,3	58,3	63,3	43,5
D02426	ramen: dubbele dichting		12,40	50,4	31,2	40,2	48,2	54,2	57,2	48,4
Totaal		7,80		R' GA	23,9 23,0	30,2 29,3	35,2 34,3	41,4 40,5	43,8 42,9	34,4 33,5

Verblijfsruimte: Slaapkamer 2

Vloeroppervlak 10,63 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 dB
 Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 32,1 dB
 Volume 27,64 m³ Binnenniveau Lbi 30,9 dB
 Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,0 dB
 Voldoet Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	3,99		54,3	46,5	53,5	60,5	65,5	69,5	57,8
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	3,04		33,8	26,3	32,2	38,1	47,0	48,8	36,9
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,52		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	44,3
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		13,40	50,7	38,7	41,7	41,7	46,7	51,7	48,9
D02467	kroonband 200 N/m		11,52	49,8	39,2	44,2	49,2	54,2	61,2	48,7
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,37		30,3	35,9	46,9	54,9	58,9	63,9	44,1
D02426	ramen: dubbele dichting		12,40	50,4	31,8	40,8	48,8	54,8	57,8	49,0
Totaal		8,92		R' GA	24,5 21,6	30,8 27,9	35,7 32,9	41,9 39,1	44,3 41,5	35,0 32,1

Verblijfsruimte: Slaapkamer 3

Vloeroppervlak 6,20 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 dB
 Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 28,0 dB
 Volume 16,12 m³ Binnenniveau Lbi 35,0 dB
 Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 dB
 Voldoet Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	3,13		54,3	47,1	54,1	61,1	66,1	70,1	58,4
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	3,04		33,8	25,8	31,7	37,6	46,5	48,3	36,5
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,52		36,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	43,8
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		13,24	50,7	38,2	41,2	41,2	46,2	51,2	48,5
D02467	kroonband 200 N/m		11,52	49,8	38,8	43,8	48,8	53,8	60,8	48,2
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,37		30,3	35,4	46,4	54,4	58,4	63,4	43,6
D02426	ramen: dubbele dichting		12,40	50,4	31,4	40,4	48,4	54,4	57,4	48,6
Totaal		8,06		R' GA	24,0 19,3	30,4 25,6	35,3 30,5	41,5 36,7	43,9 39,1	34,5 29,8

Vlak 2 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	2,73		54,3	45,8	52,8	59,8	64,8	68,8	57,1
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	0,76		36,6	39,4	42,4	42,4	47,4	52,4	44,9
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+wol 110-160 mm	0,19		30,3	32,4	41,4	49,4	55,4	58,4	44,6
D02759	SGG Climatop Silence 43/40	1,52		33,8	26,9	32,8	38,7	47,6	49,4	37,6
D02426	Cveilig:				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	ramen: dubbele dichting		18,60	50,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,9
Totaal		5,20		R' GA	25,6 22,7	31,6 28,7	36,2 33,3	41,3 38,4	42,6 39,8	35,6 32,8

VARIANT: Appartement G4: verdieping 1, stramen 12S-13S/Is-Js**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stat [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	33,07	171,68	32,4	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloerooppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	42,30	34,8	28,2	31,4	Ja
Slaapkamer 1	9,20	30,8	32,2	30,6	Ja
Slaapkamer 2	14,53	50,0	13,0	48,3	Ja
Totaal verblijfsgebied	66,03			32,4	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloerooppervlak 42,30 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 dB
 Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 34,8 dB
 Volume 109,98 m³ Binnenniveau Lbi 28,2 dB
 Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,4 dB
 Voldoet Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	5,16		54,3	48,2	55,2	62,2	67,2	71,2	59,4
D02759	SGG Climatop Silence 43/40	7,29		33,8	25,3	31,2	37,1	46,0	47,8	35,9
	Cveilig:				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	4,50		36,6	36,8	39,8	39,8	44,8	49,8	42,4
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklaf		27,64	50,7	38,9	43,9	48,9	53,9	60,9	48,5
D02467	kroonband 200 N/m		31,86	49,8	34,3	45,3	53,3	57,3	62,3	47,0
D02426	ramen: dubbele dichting		24,50	50,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,8
Totaal		16,95		R'	24,3	30,2	34,7	41,0	43,6	34,4
				GA	24,6	30,5	35,1	41,4	44,0	

Verblijfsruimte: Slaapkamer 1

Vloerooppervlak 9,20 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 dB
 Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 30,8 dB
 Volume 23,92 m³ Binnenniveau Lbi 32,2 dB
 Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 30,6 dB
 Voldoet Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	0,67		54,3	53,5	60,5	67,5	72,5	76,5	64,8
D02759	SGG Climatop Silence 43/40	4,07		33,8	24,3	30,2	36,1	45,0	46,8	34,9
	Cveilig:				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	2,80		36,6	35,3	38,3	38,3	43,3	48,3	40,9
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		10,50	50,7	39,6	44,6	49,6	54,6	61,6	49,2
D02467	kroonband 200 N/m		12,30	49,8	34,9	45,9	53,9	57,9	62,9	47,6
D02426	ramen: dubbele dichting		6,30	50,4	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	51,2
Totaal		7,54		R' GA	23,5 20,7	29,3 26,5	33,8 31,0	40,4 37,6	43,4 40,7	33,6 30,8

Verblijfsruimte: Slaapkamer 2

Vloeroppervlak	14,53 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	50,0 dB
Volume	37,78 m ³	Binnenniveau Lbi	13,0 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	48,3 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL	20,0 dB	(eigen waarde)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	3,76		54,3	46,6	53,6	60,6	65,6	69,6	57,8
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35	3,80		29,6	22,3	25,3	32,8	42,6	42,9	31,7
	Cveilig:				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,02		36,6	40,2	43,2	43,2	48,2	53,2	45,8
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		8,90	50,7	40,8	45,8	50,8	55,8	62,8	50,5
D02467	kroonband 200 N/m		14,72	49,8	34,7	45,7	53,7	57,7	62,7	47,4
D02426	ramen: dubbele dichting		5,20	50,4	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,6
Totaal		8,58		R' GA	21,9 20,6	25,2 23,8	32,3 31,0	41,0 39,6	42,0 40,7	31,3 30,0

VARIANT: Appartement G1: verdieping 1, stramen 12S-13S/Ls-Ms**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	49,0	53,0	57,0	58,0	56,0	63,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	36,15	183,38	30,9	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	46,70	33,1	29,9	30,1	Ja
Slaapkamer 2	15,20	34,5	28,5	32,5	Ja
Slaapkamer 3	8,63	31,7	31,3	31,7	Ja
Totaal verblijfsgebied	70,53			30,9	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	46,70 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	33,1 dB
Volume	121,42 m ³	Binnenniveau Lbi	29,9 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	30,1 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Noordgevel

(doet niet mee voor bepaling GA,k)

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	4,94		54,3	48,3	55,3	62,3	67,3	71,3	59,5
D02759	SGG Climatop Silence 43/40	4,53		33,8	27,3	33,2	39,1	48,0	49,8	37,9
	Cveilig:				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,63		36,6	41,1	44,1	44,1	49,1	54,1	46,7
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		14,78	50,7	41,5	46,5	51,5	56,5	63,5	51,2
D02467	kroonband 200 N/m		21,48	49,8	35,9	46,9	54,9	58,9	63,9	48,7
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	5,55		49,3	45,8	48,8	53,8	58,8	62,8	54,0
D02426	ramen: dubbele dichting		8,90	50,4	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	53,1
Totaal		16,65		R' GA	26,3 27,2	32,3 33,2	37,4 38,2	44,1 45,0	46,7 47,6	36,7 37,5

Vlak 2 : Oostgevel

Geluidniveaucorrectie CL 3,0 dB gevel onder een hoek groter dan 45° aan de weg (3b)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	5,18		54,3	48,1	55,1	62,1	67,1	71,1	59,4
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	6,14		29,6	23,2	26,2	33,7	43,5	43,8	32,5
					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,88		36,6	40,5	43,5	43,5	48,5	53,5	46,1
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		16,32	50,7	41,2	46,2	51,2	56,2	63,2	50,8
D02467	kroonband 200 N/m		28,86	49,8	34,7	45,7	53,7	57,7	62,7	47,4
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	3,70		49,3	47,6	50,6	55,6	60,6	64,6	55,8
D02426	ramen: dubbele dichting		8,90	50,4	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	53,2
Totaal		16,90		R' GA	22,7 23,5	26,0 26,8	33,1 33,9	41,6 42,4	42,8 43,6	32,1 32,9

Vlak 3 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL 3,0 dB gevel onder een hoek groter dan 45° aan de weg (3b)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	0,70		54,3	49,8	56,8	63,8	68,8	72,8	61,1
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	1,24		29,6	23,2	26,2	33,7	43,5	43,8	32,5
					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,44		36,6	34,7	37,7	37,7	42,7	47,7	40,3
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		6,66	50,7	38,1	43,1	48,1	53,1	60,1	47,7
D02467	kroonband 200 N/m		4,92	49,8	35,4	46,4	54,4	58,4	63,4	48,1
D02426	ramen: dubbele dichting		6,50	50,4	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,6
Totaal		3,38		R' GA	22,5 30,3	25,7 33,5	31,9 39,7	39,0 46,8	41,0 48,8	31,5 39,3

Verblijfsruimte: Slaapkamer 2

Vloeroppervlak 15,20 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 dB
 Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 34,5 dB
 Volume 39,52 m³ Binnenniveau Lbi 28,5 dB
 Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,5 dB
 Voldoet Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
 Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	1,85		49,3	47,5	50,5	55,5	60,5	64,5	55,8
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	3,07		33,8	25,9	31,8	37,7	46,6	48,4	36,6
					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	0,94		36,6	40,5	43,5	43,5	48,5	53,5	46,1
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		8,16	50,7	41,1	46,1	51,1	56,1	63,1	50,8
D02467	kroonband 200 N/m		14,43	49,8	34,6	45,6	53,6	57,6	62,6	47,4
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	2,46		54,3	48,3	55,3	62,3	67,3	71,3	59,6
D02426	ramen: dubbele dichting		4,45	50,4	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	53,1
Totaal		8,32		R' GA	25,1 24,1	31,1 30,1	36,3 35,3	43,3 42,3	45,9 44,9	35,5 34,5

Verblijfsruimte: Slaapkamer 3

Vloeroppervlak	8,63 m ²	Maximale geluidsbelasting	63,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	31,7 dB
Volume	22,44 m ³	Binnenniveau Lbi	31,3 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	31,7 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Noordgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D02759	SGG Climatop Silence 43/40 Cveilig:	3,68		33,8	24,7	30,6	36,5	45,4	47,2	35,4
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	0,69		36,6	41,4	44,4	44,4	49,4	54,4	47,0
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		6,62	50,7	41,6	46,6	51,6	56,6	63,6	51,2
D02467	kroonband 200 N/m		7,05	49,8	37,3	48,3	56,3	60,3	65,3	50,1
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	3,18		49,3	44,8	47,8	52,8	57,8	61,8	53,0
D02426	ramen: dubbele dichting		4,45	50,4	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,7
Totaal		7,55		R' GA	24,3 21,2	30,2 27,1	35,5 32,5	42,9 39,9	45,2 42,2	34,7 31,7

VARIANT: Appartement D4: verdieping 1, stramien 1-2/B-D**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	45,0	49,0	53,0	54,0	52,0	59,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	31,64	86,58	29,6	Ja
Verblijfsgebied 2	7,80	28,34	28,5	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	33,30	29,2	29,8	29,2	Ja
Totaal verblijfsgebied	33,30			29,6	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	33,30 m ²	Maximale geluidsbelasting	59,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	29,2 dB
Volume	86,58 m ³	Binnenniveau Lbi	29,8 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	29,2 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	0,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2	2,68		54,3	51,7	58,7	65,7	70,7	74,7	63,0
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	11,23		29,6	21,3	24,3	31,8	41,6	41,9	30,6
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	4,33		36,6	37,7	40,7	40,7	45,7	50,7	43,3
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklat		24,82	50,7	40,1	45,1	50,1	55,1	62,1	49,8
D02467	kroonband 200 N/m		40,77	49,8	33,9	44,9	52,9	56,9	61,9	46,7
D02426	ramen: dubbele dichting		10,65	50,4	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,8
Totaal		18,24		R' GA	20,9 19,9	24,1 23,1	31,2 30,2	39,7 38,7	41,0 40,0	30,2 29,2

Vlak 2 : Noordgevel (binnenhof)

Geluidniveaucorrectie CL 20,0 dB (eigen waarde)

Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	8,43		54,3	45,0	52,0	59,0	64,0	68,0	56,3
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	3,89		29,6	24,2	27,2	34,7	44,5	44,8	33,5
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,09		36,6	41,9	44,9	44,9	49,9	54,9	47,5
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		9,06	50,7	42,7	47,7	52,7	57,7	64,7	52,4
D02467	kroonband 200 N/m		14,80	49,8	36,6	47,6	55,6	59,6	64,6	49,3
D02426	ramen: dubbele dichting		5,20	50,4	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,5
Totaal		13,41		R' GA	23,8 24,1	27,0 27,3	34,1 34,5	42,8 43,1	43,8 44,2	33,1 33,4

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Slaapkamer 1	10,90	29,4	29,6	28,5	Ja
Totaal verblijfsgebied	10,90			28,5	Ja

Verblijfsruimte: Slaapkamer 1Vloeroppervlak 10,90 m²

Vertrekhoogte 2,60 m

Volume 28,34 m³

Nagalmtijd T0 0,50 s

Maximale geluidsbelasting 59,0 dB

Geluidwering GA 29,4 dB

Binnenniveau Lbi 29,6 dB

Karakteristieke geluidwering GA,k 28,5 dB

Voldoet Ja

Vlak 1 : Zuidgevel

Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)

Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	1,99		54,3	48,9	55,9	62,9	67,9	71,9	60,2
D02755	SGG Climatop Acoustic 38/35 Cveilig:	2,98		29,6	23,0	26,0	33,5	43,3	43,6	32,3
D01792	K3: dikke kozijnen en ramen van diverse ...	1,03		36,6	39,8	42,8	42,8	47,8	52,8	45,4
D02481	kozijn-steen: schuimband+afdeklát		8,16	50,7	40,8	45,8	50,8	55,8	62,8	50,5
D02467	kroonband 200 N/m		14,25	49,8	34,4	45,4	53,4	57,4	62,4	47,2
D00130	ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur 40...	1,80		49,3	47,4	50,4	55,4	60,4	64,4	55,6
D02424	ramen: dubbele dichting		4,55	40,4	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,8
Totaal		7,80		R' GA	22,5 20,3	25,7 23,5	32,4 30,2	38,9 36,8	39,6 37,5	31,5 29,4

VARIANT: Appartement A4: verdieping 1, stramien 6-7/E-G**Geluidbelasting**

Geluidbelasting [dB]	125	250	500	1000	2000	Totaal
Wegverkeer	43,0	47,0	51,0	52,0	50,0	57,0

Verblijfsgebieden

Omschrijving	Stot [m ²]	Vtot [m ²]	GA,k [dB(A)]	Voldoet
Verblijfsgebied 1	14,82	132,08	26,1	Ja

Resultaten GA,k

Verblijfsruimte	Vloeroppervlak [m ²]	GA [dB]	Lbi [dB]	GA,k [dB]	Voldoet
Woonkamer/keuken	50,80	30,9	26,1	26,1	Ja
Totaal verblijfsgebied	50,80			26,1	Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer/keuken

Vloeroppervlak	50,80 m ²	Maximale geluidsbelasting	57,0 dB
Vertrekhoogte	2,60 m	Geluidwering GA	30,9 dB
Volume	132,08 m ³	Binnenniveau Lbi	26,1 dB
Nagalmtijd T0	0,50 s	Karakteristieke geluidwering GA,k	26,1 dB
		Voldoet	Ja

Vlak 1 : Westgevel

Geluidniveaucorrectie CL	0,0 dB	parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg	-1,0 dB	(eigen waarde)

Id	Omschrijving	S [m ²]	Lengte [m]	RA/DneA [dB(A)]	Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]					Totaal [dB(A)]
					125	250	500	1000	2000	
D00136	MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m ²	1,92		54,3	51,9	58,9	65,9	70,9	74,9	63,1
D03287	Alcoa AA 4110 enkel schuivend met SGG ... Cveilig:	12,90		31,1	24,0	22,4	32,4	37,6	39,2	30,2
D02467	kroonband 200 N/m		16,00	49,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Totaal		14,82		R' GA	23,8	22,4	32,4	37,6	39,2	30,1
					24,5	23,1	33,1	38,3	39,9	30,9

Deerns Nederland B.V.

Bouwfysica & Energie

Fleminglaan 10

2289 CP Rijswijk

Postbus 1211

2280 CE Rijswijk

bouwfysica@deerns.com

www.deerns.nl