



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
Adapt. 1,6/5,6 mâle V
N mâle 75 Ω

TITLE
Adaptor, 1,6/5,6 male
N, male, 75 Ω

R 192-775
Série _____

NORMALISATION

IEC :			
CECC :			

SPECIFICATIONS

MIL			

CABLES _____ **CABLES** _____

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. :	75 Ω	:	Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. :	1 GHz	:	Freq. range
Vérif. impédance :	1,22	:	Imped. test
Tension tenue :	1 000 V	:	Proof. voltage

PROPERTIES


Catégorie climatique :			Climatic range
Mouvement :			In. cont. motion
cont. cent.			

CONSTRUCTION

Finition corps :	Ni Au
Finition cont. cent. :	Au
Partie métallique :	Laiton
Partie métal. élast. :	Bronze
Isolant :	Téflon
Joint :	

CONSTRUCTION

Body finish :	Ni Au
Inner contact finish :	Au
metalic parts :	Brass
metalic resilient parts :	Bronze
Insulator :	Teflon
Gasket :	

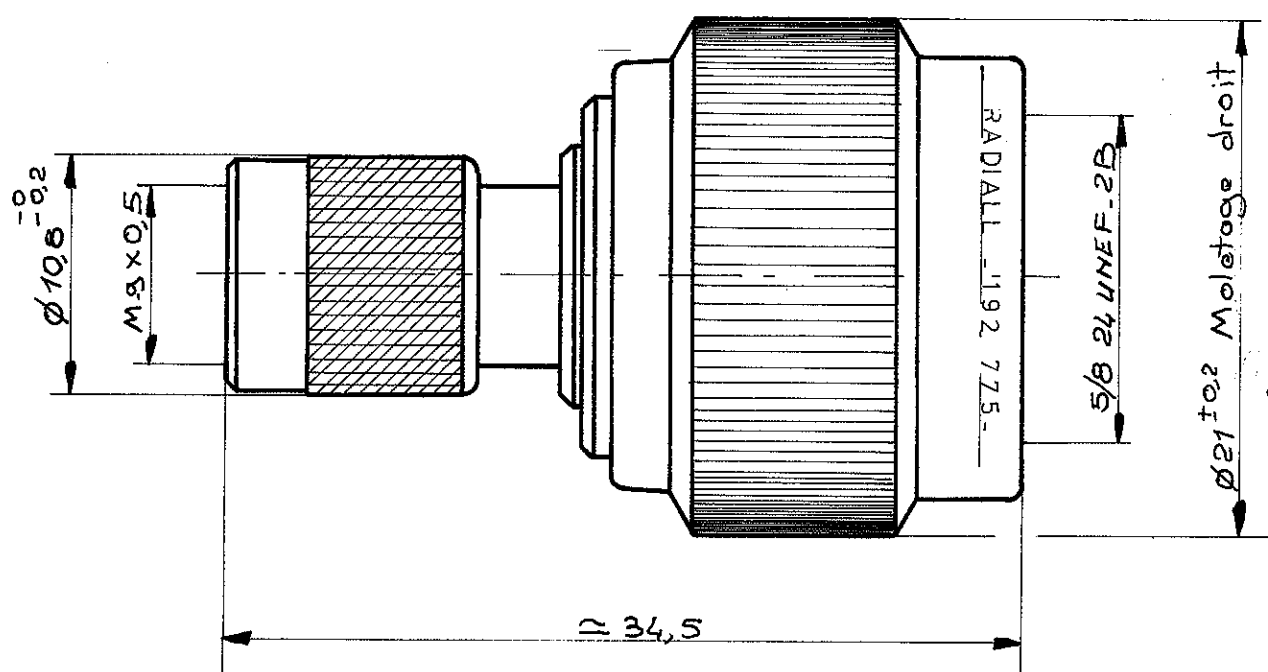

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné	Vérfié	MODIFICATIONS			
	NOM	Conzaralli				
	DATE	14-9-78				
1 / 1	VISA					

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.
 R. INC. GMBH