

CCTZ III

Bahia Termezulia III

Bahia Termezulia IV

Bahias Termezulia II







S/E URBANETA

CCTZ I

CCTZ II

Unidades de Generación Rápida  
CCTZ IV

UT SIMPLETERNA  
TZ IV

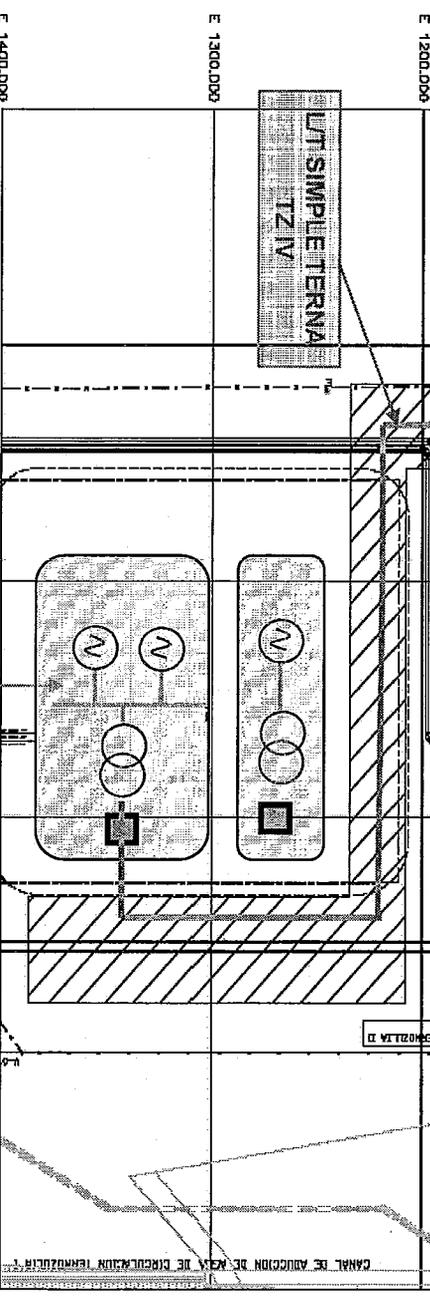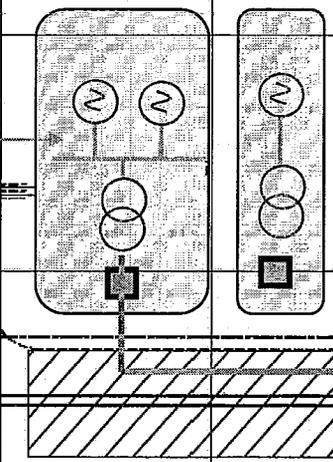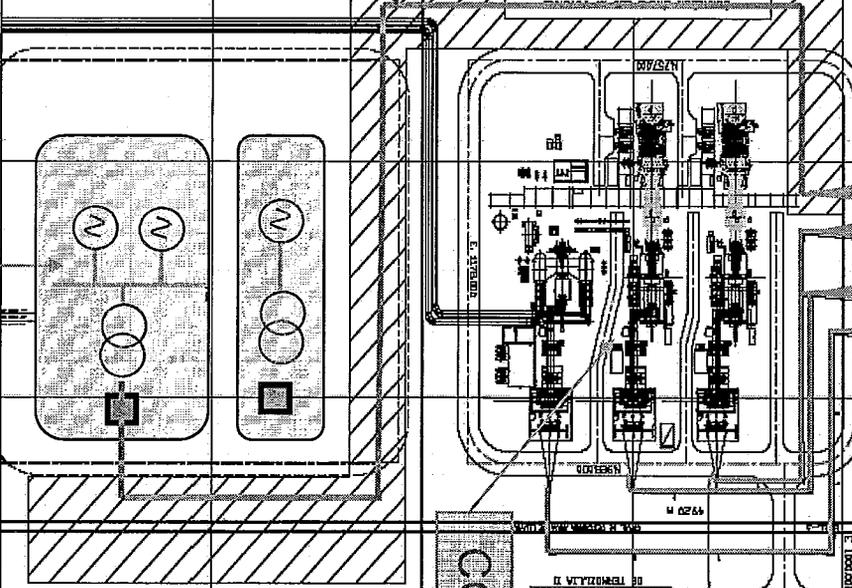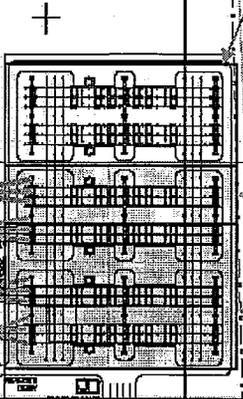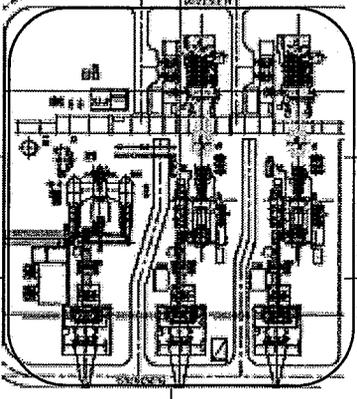

N 800.000  
N 700.000  
N 900.000  
N 1000.000  
N 1100.000

E 1000.000  
E 900.000  
E 1200.000  
E 1300.000  
E 1400.000  
E 1100.000  
E 1200.000  
E 1300.000  
E 1400.000

X10.000  
X10.000  
900.000  
1000.000  
1100.000  
1200.000  
1300.000  
1400.000

N 800.000  
N 700.000  
N 900.000  
N 1000.000  
N 1100.000

Sede Principal: Calle 77 entre Avdas. 10 y 11, Edif. EISA, Telfs.: (0261) 7903406 - 7903408, Fax: (0261) 7903838.  
 Apartado Postal: 146-164, Código Postal: 4001-A, Edo. Zulia - Venezuela.

Página 58 de 58


Parámetro Promedio	Annual
Temperatura de bulbo seco, ° C (° F)	35 (95)
Humedad Relativa, %	85
Velocidad del Viento, km/hr	10
Elevación sobre el nivel del mar, meters (ft)	6.09 (20)


### 8.26 CONDICIONES DE SITIO

Es un dispositivo diseñado para proteger al usuario de la inhalación de contaminantes, así como también, de la deficiencia de oxígeno.

Los equipos de protección respiratoria pueden ser de media cara completa, por lo que sus respectivos filtros se clasifican según su habilidad de captar diferentes tipos de contaminantes dependiendo de los niveles de concentración de dichos contaminantes.



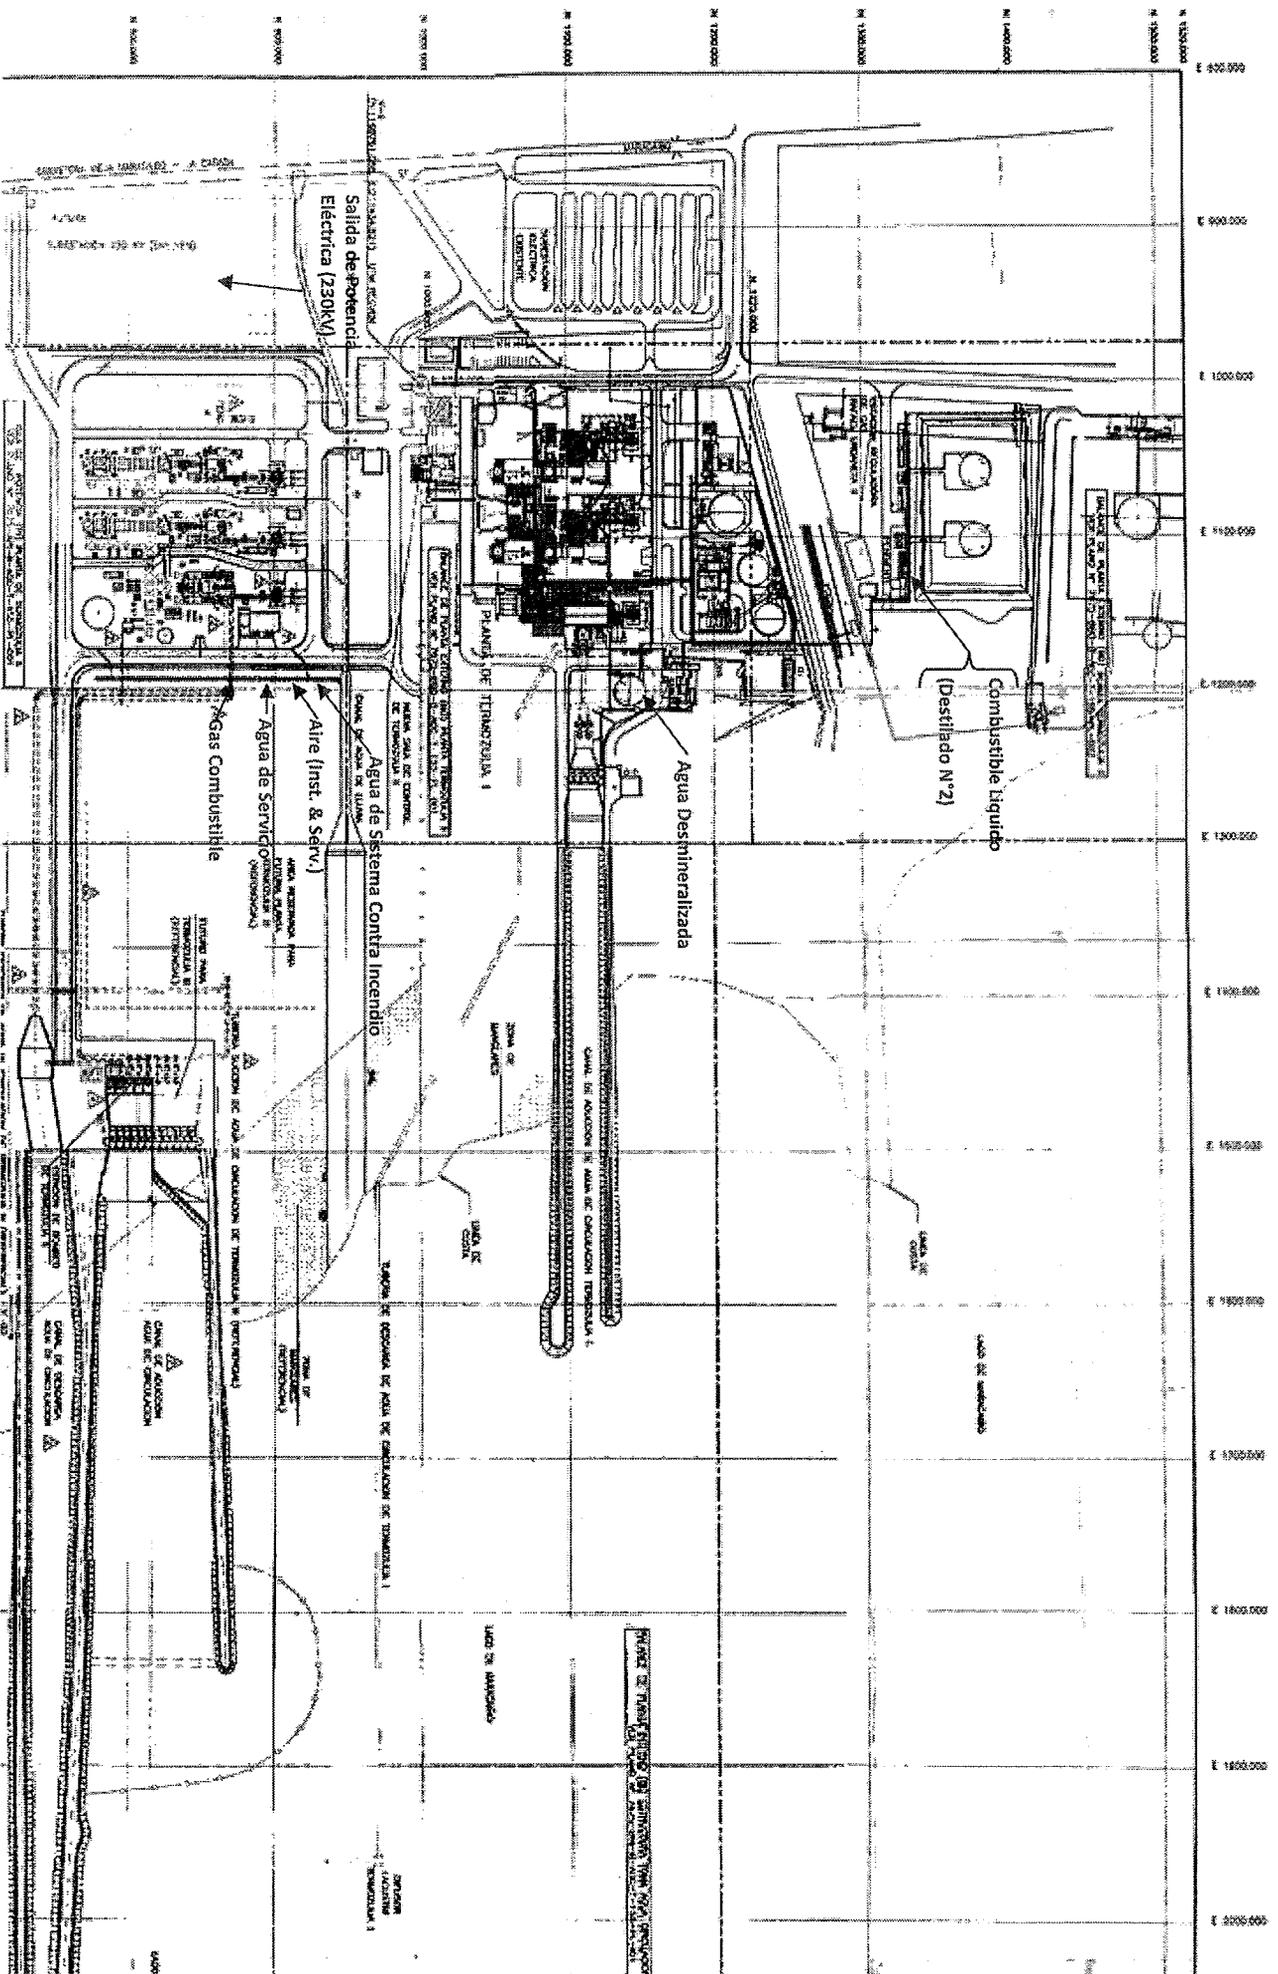

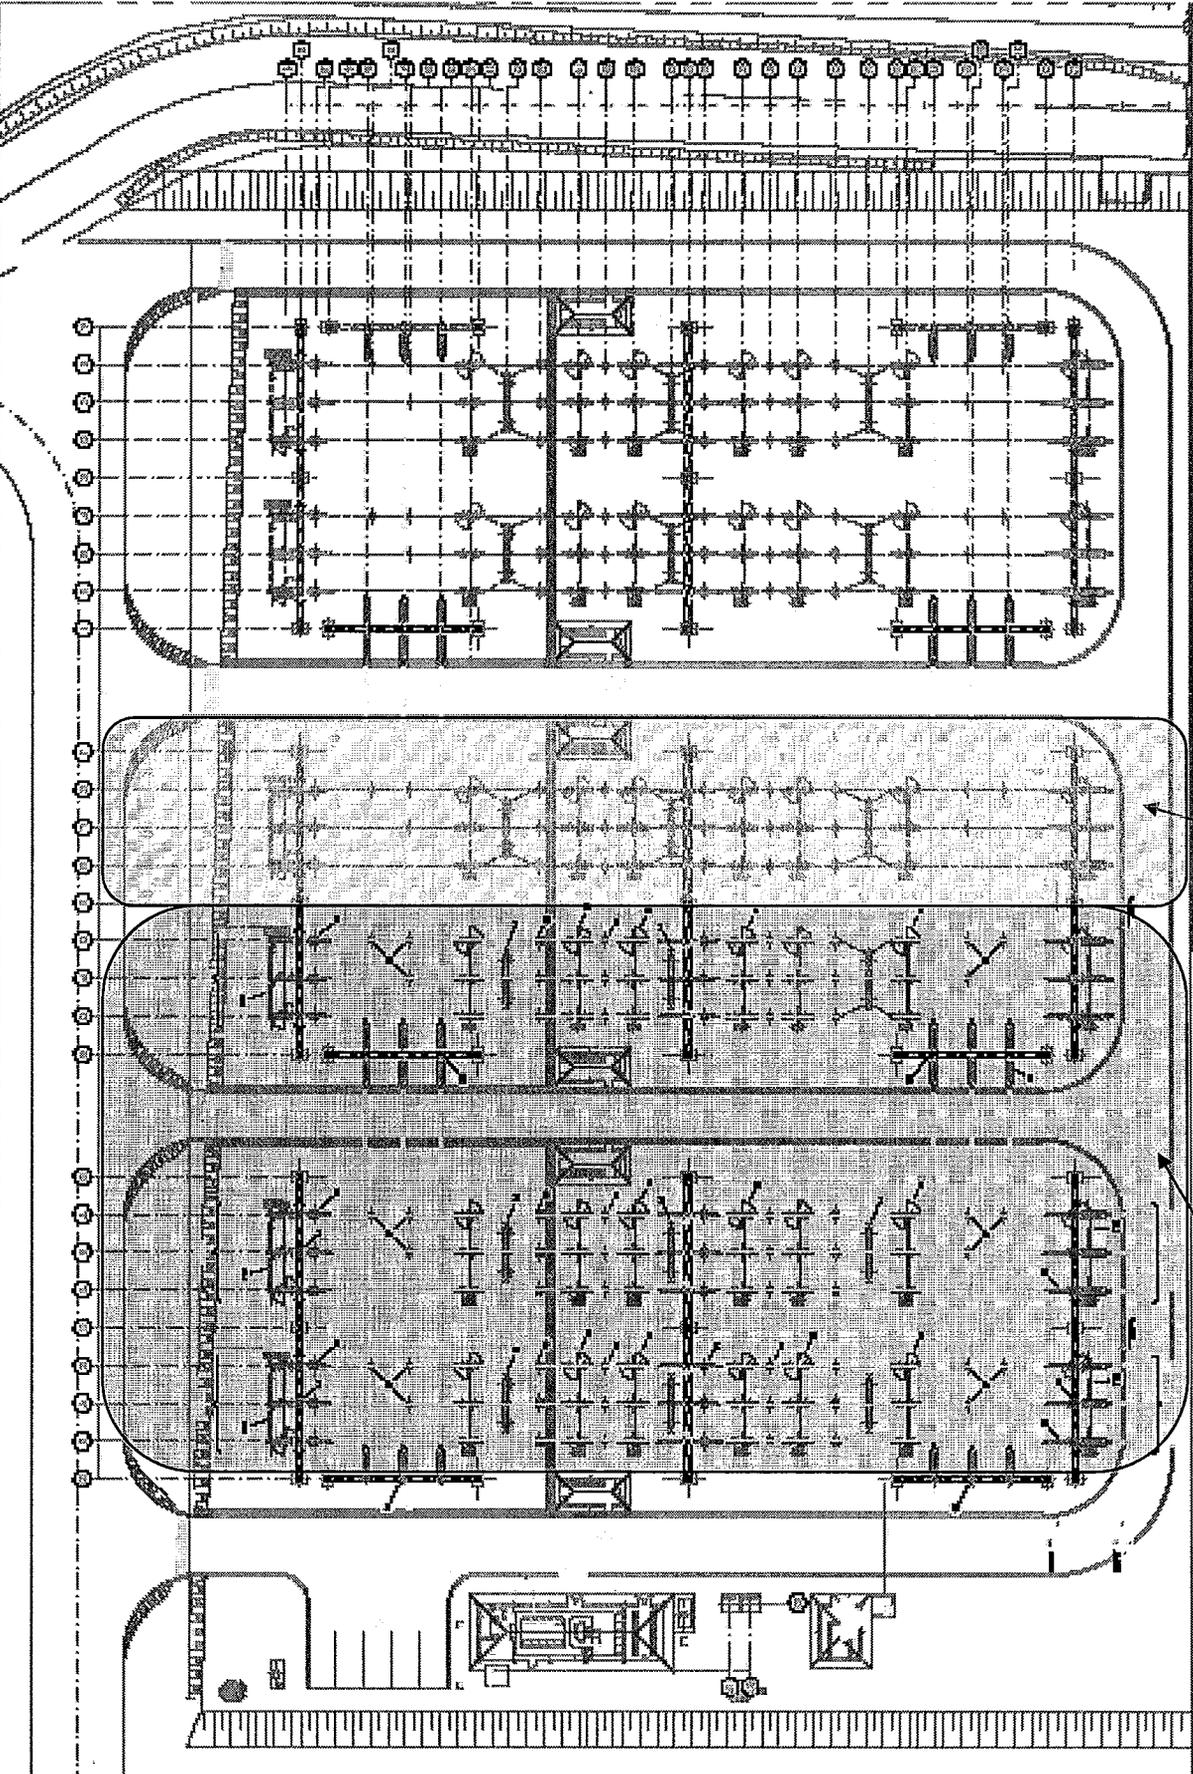

BAHIA GENERACION RAPIDA

BAHIAS CCTZ II